




URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

RELATORIO DE COMPATIBILIADE ENTRE FUNDAÇÃO ADOTADA E ANÁLISE DE SOLO

Eu, Yuri de Brito Neves, Arquiteto e Urbanista, CAU 36.059-7, responsável pela elaboração do Projeto de Urbanização da Praça Jardim Fifa, localizada no centro do Município de Santa Maria da Vitória, cuja responsabilização técnica está presente na RRT 14017901, venho através deste relatório declarar que o sistema adotado de fundação para este projeto é adequado segundo análise de sondagem do solo elaborada pelo engenheiro do presente município Antocelio Ribeiro Teixeira CREA 42370 e de responsabilidade na ART 20240730246, conforme laudo abaixo disponibilizado:

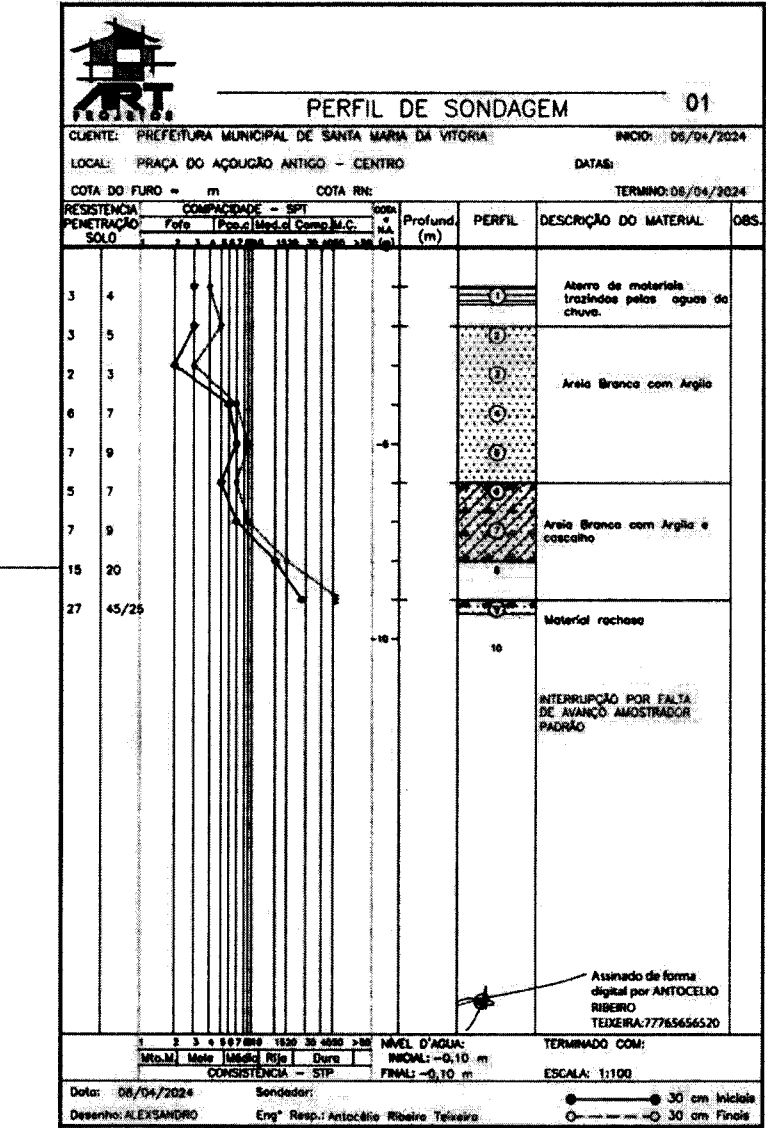


URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

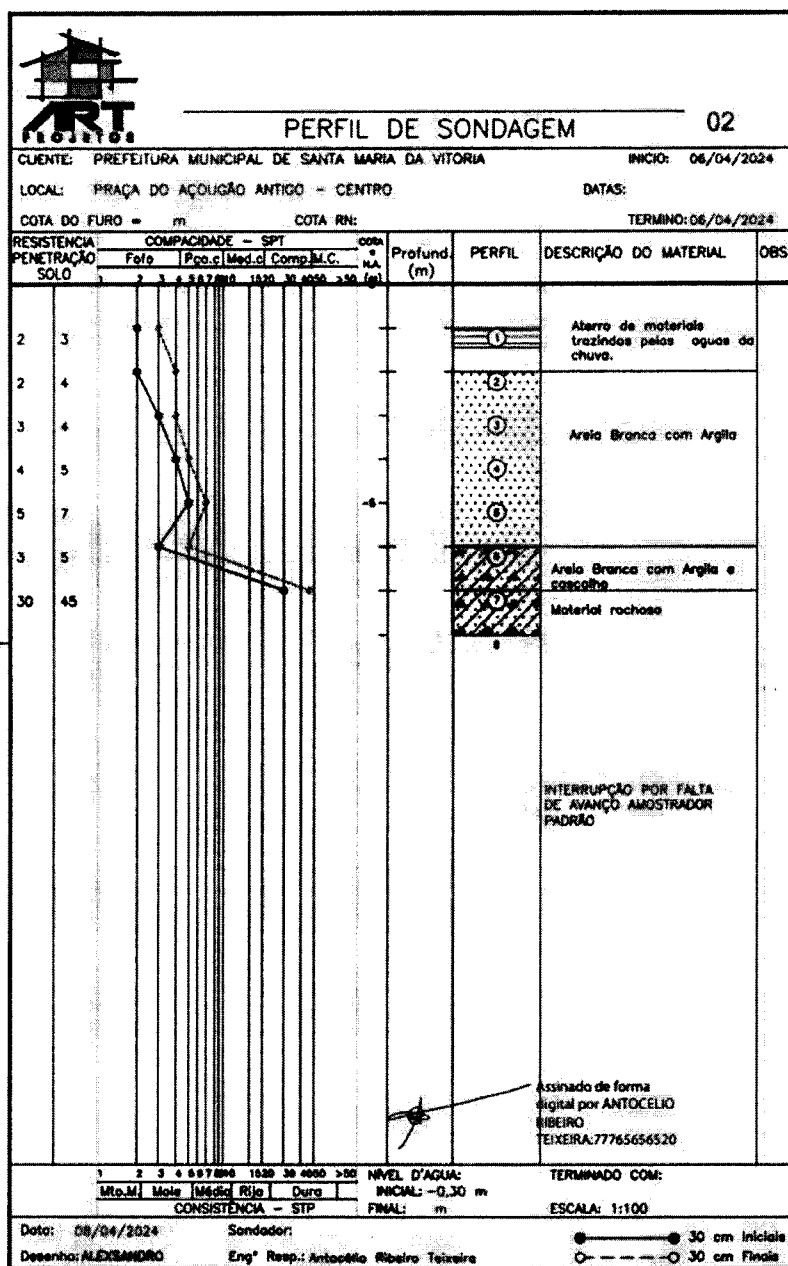

Segundo esta análise de solo é possível encontrar apartir de 2,00 metros de profundidade terreno com areia e com capacidade de absorção próximo a 2,00 tf/cm2. Enquanto que o projeto de fundação necessita de um terreno com capacidade de para 1,57 tf/cm2.

Santa Maria da Vitória, 13 de Maio de 2024.

Yuri de Brito Neves
Arquiteto e Urbanista – CAU 36.059-7

YURI DE BRITO
NEVES:6573185
9515
2024.05.14
14:42:45 -03'00'

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS
		SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDEnte OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	S					6.1	
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	S					6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	S					6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	S					6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	S					6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	S					6.12.3.b)	
	7	A sinalização está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	S					5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 8,33%?	S					6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	S					ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?		N				5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	S					5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
	12	A faixa livre das calçadas novas ou	S					6.3.2	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?							
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	S					6.12.4	
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?	S					6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	S					6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	S					6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	S					6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	S					6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?		N				6.12.7.3.5	
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?		N				8.2.2.3	
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		N				5.6.4.3 8.2.2.1	
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e			N/A			6.13.1	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		elevadores; d. escadas e elevadores.								
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?	S						6.6.2.5	
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	S						6.6.4	
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	S						6.6.2.1	
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	S						6.6.2.1	
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	S						6.6.2.1	
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	S						6.9.5	
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?	S						6.8.3	
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?	S						6.8.7	
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	S						6.8.2	
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	S						6.8.2	
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?	S						5.4.4	
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	S						6.9.5	
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?	S						6.9.2.1	
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m	S						6.9	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?							
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			N/A			6.9.4	
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	S					6.9.4.1	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			NA			6.10	
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			NA			6.10.3.2	
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			NA			6.10.4.2	
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			NA			6.10.1	
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			NA			ABNT NBR NM 313	
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?			NA			ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			NA			6.10.1	
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			NA			ABNT NBR NM 313	
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			NA			ABNT NBR NM 313	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

	50	A boteira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			NA				ABNT NBR NM 313	
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			NA				ABNT NBR NM 313	
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			NA				ABNT NBR NM 313	
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			NA				5.4.5.2	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?	S						6.2.4	
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	S						Lei 13.146/2015	
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?	S						Lei 13.146/2015	
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	S						6.14.1.2	
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	S						6.14.1.2	
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	S						Lei 10.741/2003	
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	S						Lei 10.741/2003	
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			NA				6.14	
	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?	S						5.5.2.3 6.14	
	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?		N					6.1.1	
ACESSO	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?		N					6.1.1	
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	S						6.2.1; 6.1.1.1	


URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			N/A				6.2.5	
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?	S						6.2.8	
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		N					Anexo B B.4	
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	S						6.3	
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S						6.3.2	
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	S						6.3.4.1	
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	S						6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	S						6.3.5	
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			N/A				6.11.1	
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?			N/A				6.11.1	
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A				6.11.1	
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A				6.11.1	
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			N/A				6.11.1.2	
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			N/A				6.11.1.2	
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			N/A				5.4.1	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			N/A				5.2.8.1	
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			N/A				5.2.8.1	
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			N/A				6.4.4	
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			N/A				5.5.1	
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.6.2.5	
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.8.3	
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.6.3 6.9.5	
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.9.2.1	
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?	S						6.9.2.1; 4.6.5	
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	S						6.9.4	
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	S						6.9.4.1	
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem	S						6.6.2 6.6.4	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

RAMPAS E ESCADAS		dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?								
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?	S						6.8.7 6.8.8	
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?	S						6.6.4; 6.8.3	
	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	S						6.6.2.1	
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	S						6.6.2.1	
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	S						6.6.2.1	
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	S						6.8.2	
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	S						6.8.2	
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?	S						6.8.4	
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?	S						5.5.1.3	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	102	Há sinalização visual de degraus isolados?	S						5.4.4	
	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A				6.10.3.1	
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A				6.10.3.2	
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A				6.10.4.2	
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A				6.10.1	
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			N/A				6.11.2.4	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			N/A				6.10.1; 6.10.4.4	
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			N/A				6.10.1	
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			N/A				5.4.5.2	
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S						6.11.2.4	
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	S						6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	S						6.11.2.4	
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	S						6.11.2	
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	S						6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	S						6.11.2.2	
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe	S						6.11.2.2; 6.11.2.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?							
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	N					5.4.1	
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	N					5.4.1	
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	S					6.11.2.6	
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	S					6.11.3	
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	S					6.11.3	
GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	S					7.4.3	
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S					6.3.2 6.3.4	
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?	S					7.4.3	
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?	S					7.5.a)	
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	S					5.6.4.1	
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	S					4.6.9	
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S					6.11.2.4	
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura	S					7.5.f)	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		é para o lado externo do sanitário ou boxe?								
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	S						6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	S						6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	S						5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	S						5.4.1	
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	S						7.5	
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?	S						7.7.2.1	
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?	S						7.7.2.1	
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?	S						7.7.2.2 Figuras 103 e 104	
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?	S						7.7.3.1	
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?	S						7.7.2.3.3	
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	S						7.7.3.2	
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	N						7.5.d) Figura 98	
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	S						7.10.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	S						7.8.1 Figuras 113 e 114	
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?	S						7.8.2	
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			N/A				7.10.4	
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?			N/A				7.10.4.3	
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			N/A				7.10.4.3	
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A				7.10.4.3	
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?	S						7.5. m) Figura 14	
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S						7.11.1	
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S						7.11.1	
	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?	S						7.11.2	
	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	S						7.11.2	
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e	S						7.11.3 7.11.4	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?							
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?			N/A			7.12.1.2	
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?			N/A			7.12.1.1	
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?			N/A			7.12.2 Figura 126	
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			N/A			7.12.3 Figura 126.b)	
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			N/A			7.12.3 Figura 126.a)	
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			N/A			7.12.4	
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			N/A			7.13.2 Figuras 127 e 128	
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			N/A			7.13.2.1	
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?			N/A			7.13.2.3	
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			N/A			7.13.2.4 Figura 129	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			N/A			7.3.1	
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?			N/A			7.4.2	
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A			7.12.4	
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			N/A			7.4.5	
	177	Há sinalização de emergência?			N/A			7.4.2.2	
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,			N/A			5.6.4.1	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9197-2877fb39e544

		acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?								
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			N/A				4.6.9	
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			N/A				5.4.1	
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A				6.11.2.4	
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			N/A				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			N/A				7.14.1	
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A				7.14.1	
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?			N/A				7.14.1; 10.11.1	
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?			N/A				7.5.f) Figura 84	
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A				7.14.1	
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m,			N/A				7.14.2	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?								
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			N/A				7.14.2 Figura 131	
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?			N/A				7.14.3	
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?			N/A				7.14.3	
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?			N/A				7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?			N/A				7.14.3	
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?			N/A				7.14.5	
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?			N/A				7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			N/A				4.3.3 8.1	
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?			N/A				8.9.1	
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			N/A				5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?			N/A				10.19	
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			N/A				4.7	
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			N/A				4.3.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			N/A				8.9.3	
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			N/A				4.3	
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			N/A				9.3.1.3	
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			N/A				9.3.1.4	
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			N/A				8.2.1.2	
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			N/A				8.2.1.3 5.2.7	
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			N/A				8.3.2	
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?			N/A				8.3.1 8.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?			N/A				8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?			N/A				8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?			N/A				8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	S						8.8.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea56f8c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	S						9.2.1.1	
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?	S						9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?	S						9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	N						9.2.1.4	
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	N						9.2.3.4	
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	S						9.2.1.5 9.2.3.5	
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	N						5.3.2.2	
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			N/A				9.4.3.2	
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?			N/A				9.4.3.4	
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			N/A				9.4.3.5	
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			N/A				9.4.3.8	
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			N/A				5.1.3	
BEB EDO	227	Os bebedouros estão instalados com no			N/A				8.5.1.2	



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee568c7-a448-47dd-9f97-2877fb39e544

		mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?							
228		O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			N/A			8.5.1.3	
229		Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			N/A			8.5.1.3	
230		Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			N/A			8.5.2	
231		Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			N/A			8.5.2	
232		Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			N/A			8.5.2	

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)


** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.


N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

YURI DE BRITO
NEVES:6573185
9515
2024.05.14
14:41:59 -03'00'

Yuri de Brito Neves
CAU – 36.059-7

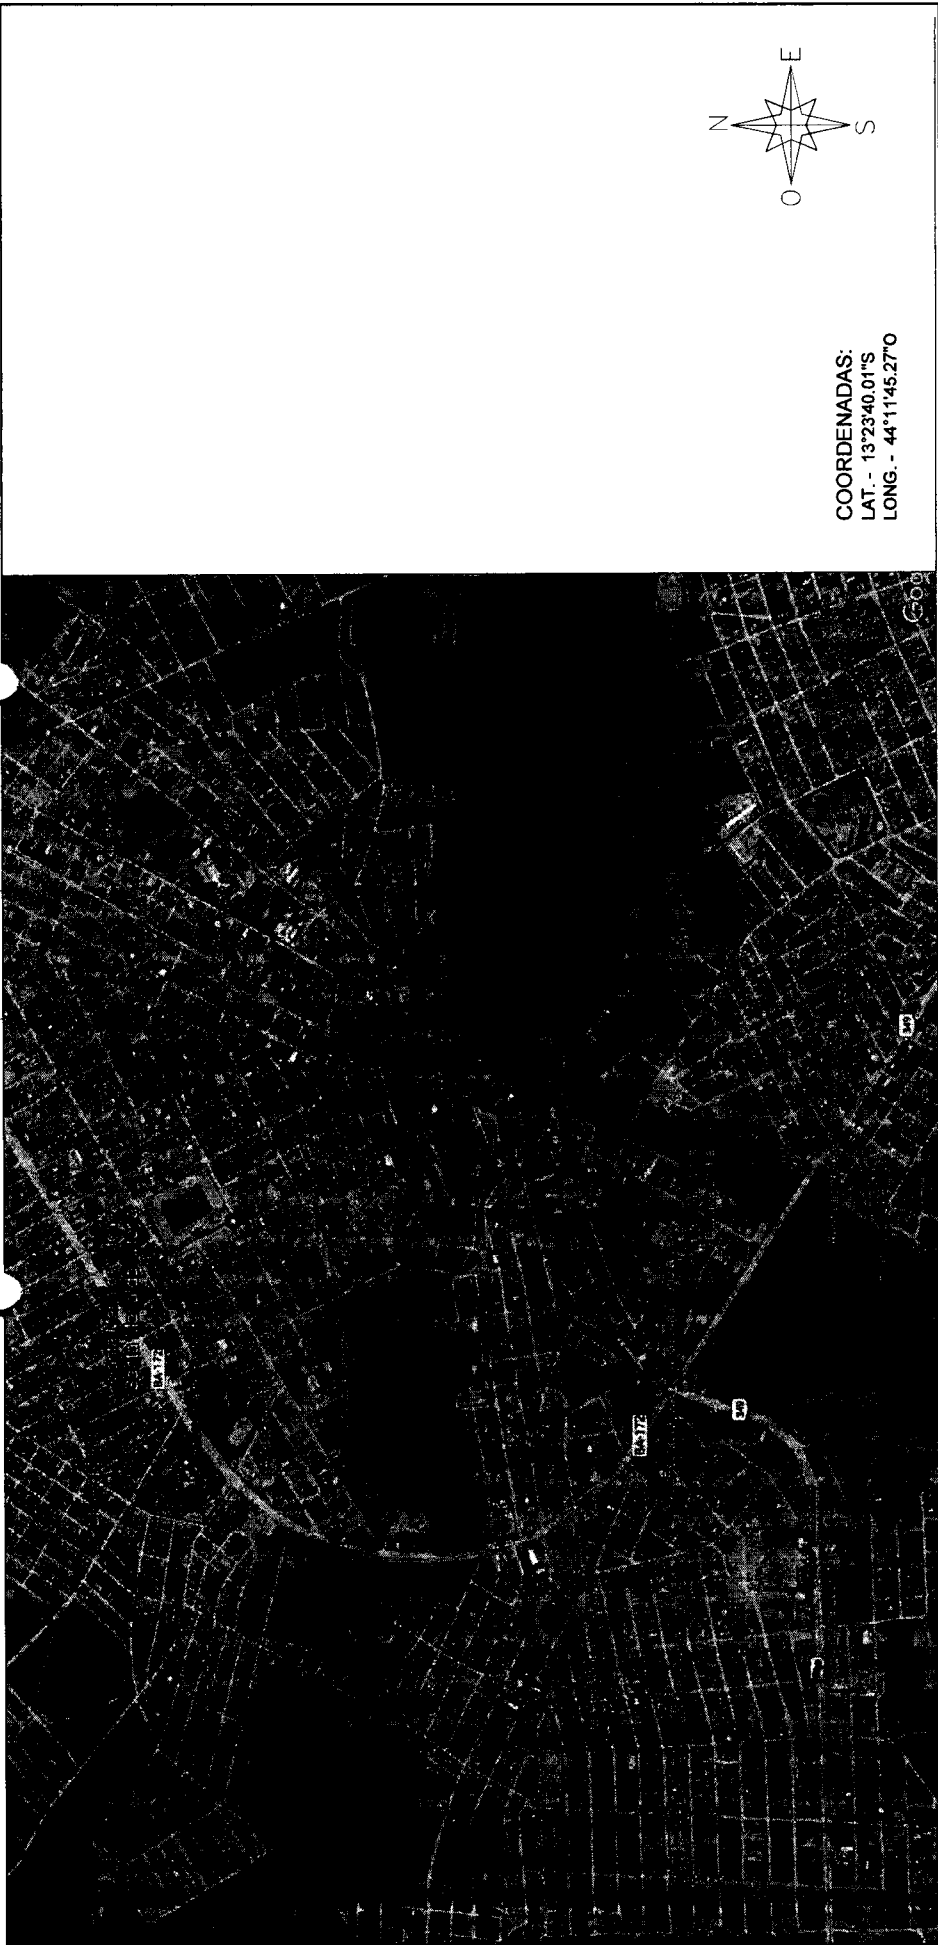

COORDENADAS:
LAT. - 13°23'40.01"S
LONG. - 44°11'45.27"O



TÍTULO:

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

RESP. TÉCNICO:

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A30.087

YURI DE
BRITO
NEVES

657
31859515

Nº PRANCHAS:

01

PROJETO:

PROJETO - ARQUITETÔNICO

NOME DA PRANCHAS:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO:

PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

REVISÃO:

CNPJ OU CPF:

ÁREA CONST.:

1.698,28 m²

RRT / ART:

ESCALA:

DATA:
JUNHO DE 2024



DATA: JUNHO DE 2024

REVISÃO:

CNPJ OU CPF:

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

PRÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ESCALA:

RRT / ART:

ÁREA CONST.: 1.698,28 m²

PLANTA DE SITUAÇÃO

PROJETO - ARQUITETÔNICO

PROJETO:

02

Nº PRANCHA:

YURI DE BRITO NEVES

31859515


YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A.º 008-7

RESP. TÉCNICO:


URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA


TÍTULO:

COORDENADAS:
LAT. - 13°23'40.01"S
LONG. - 44°11'45.27"O



Google

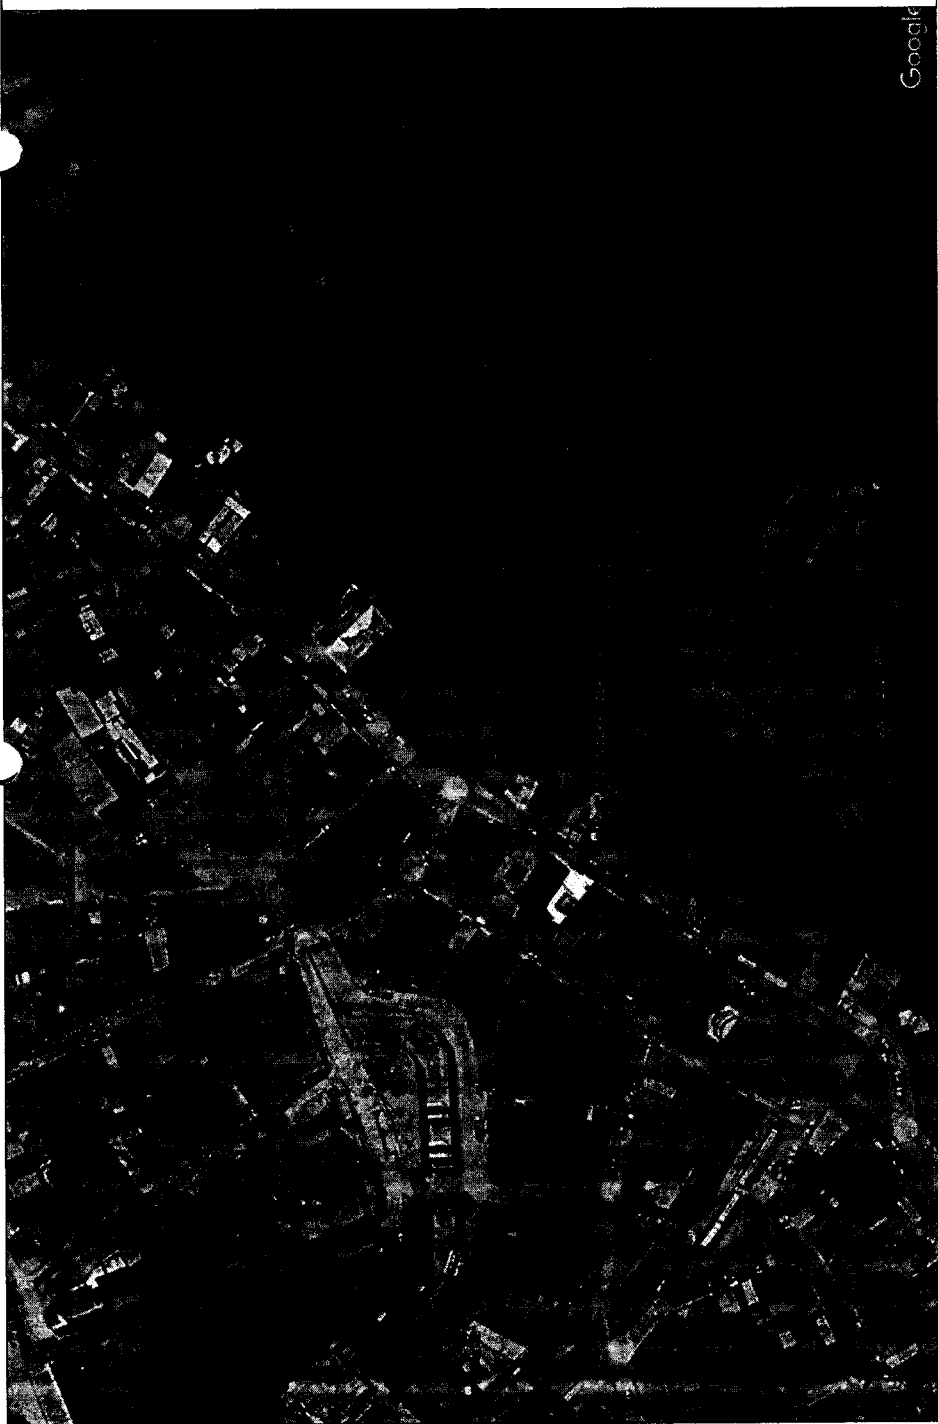



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

PROPRIETÁRIO: YURI DE BRITO NEVES65
CNPJ: 03.731.859/0001-15
PROJETO: LUCIANA DE MELO CHAVES
ENGENHEIRA CIVIL - 072010

PROJETO - TOPOGRAFIA


PLANTA BAIXA


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

DATA: 1/2020
Escala: 1:698,28 m
JUNHO DE 2024

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM: SAD 69
DATUM VERTICAL: AUSLUND 1968
ALTIMETRIA: 45 m

Coordenadas planas Sistema UTM
Easting: 731.859
Easting = 731.859
Meridiano Central = 45° WZ
Norte = Equador acréscido de 10.000.000 m
Este = Meridiano Central acréscido de 500.000 m

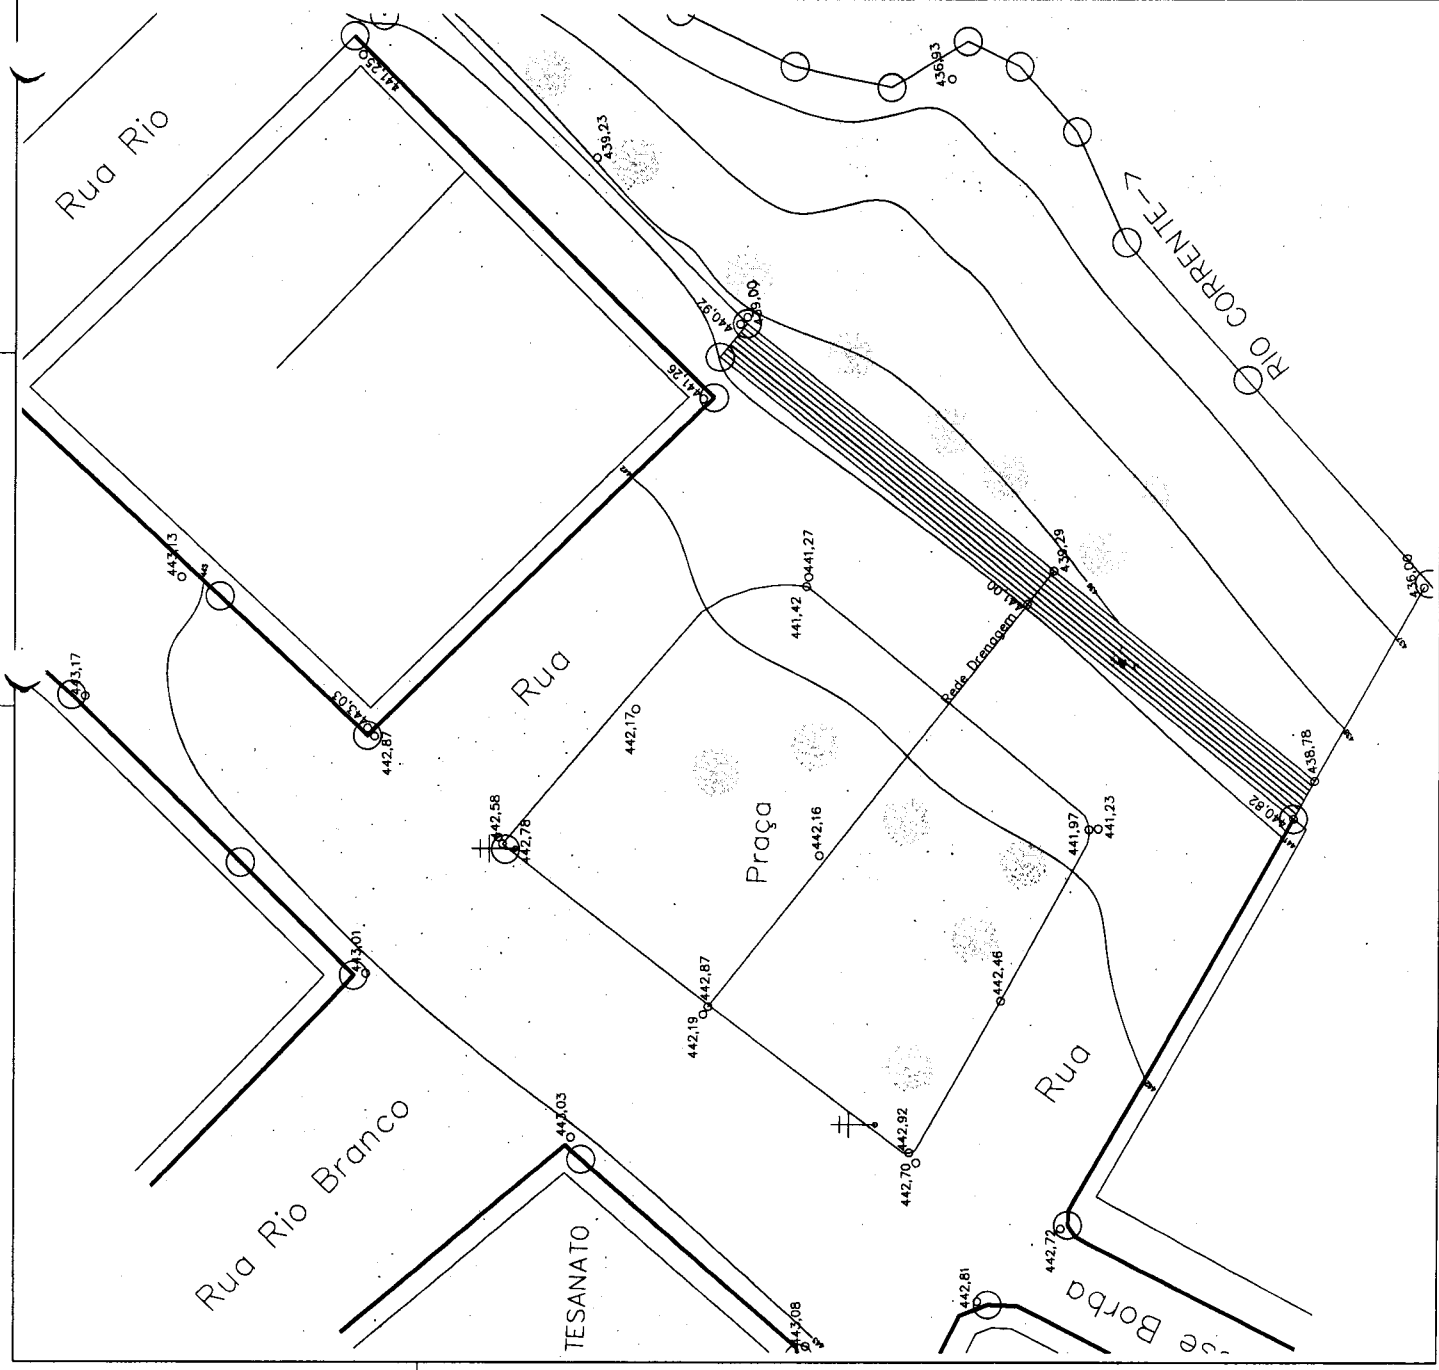

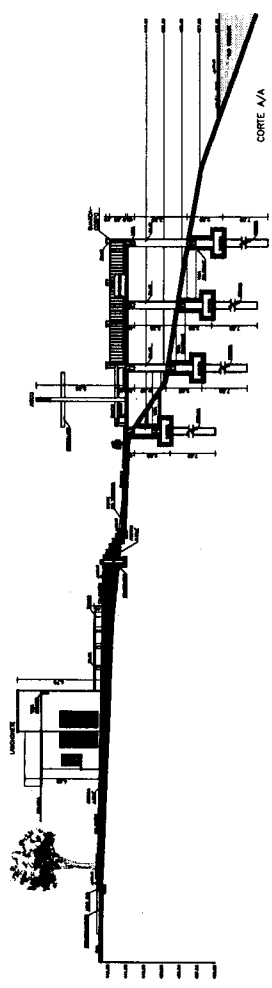

TÍTULO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

1ª FASE: 05
PROJETO: YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO: YURI DE BRITO NEVES
CART. A. 36.059

REVISÃO: 5915
PROJETO: PROJETO - ARQUITETÔNICO



PLANTA BAIXA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA COMPT.: 1.082,28 m²

DATA: JUNHO DE 2024

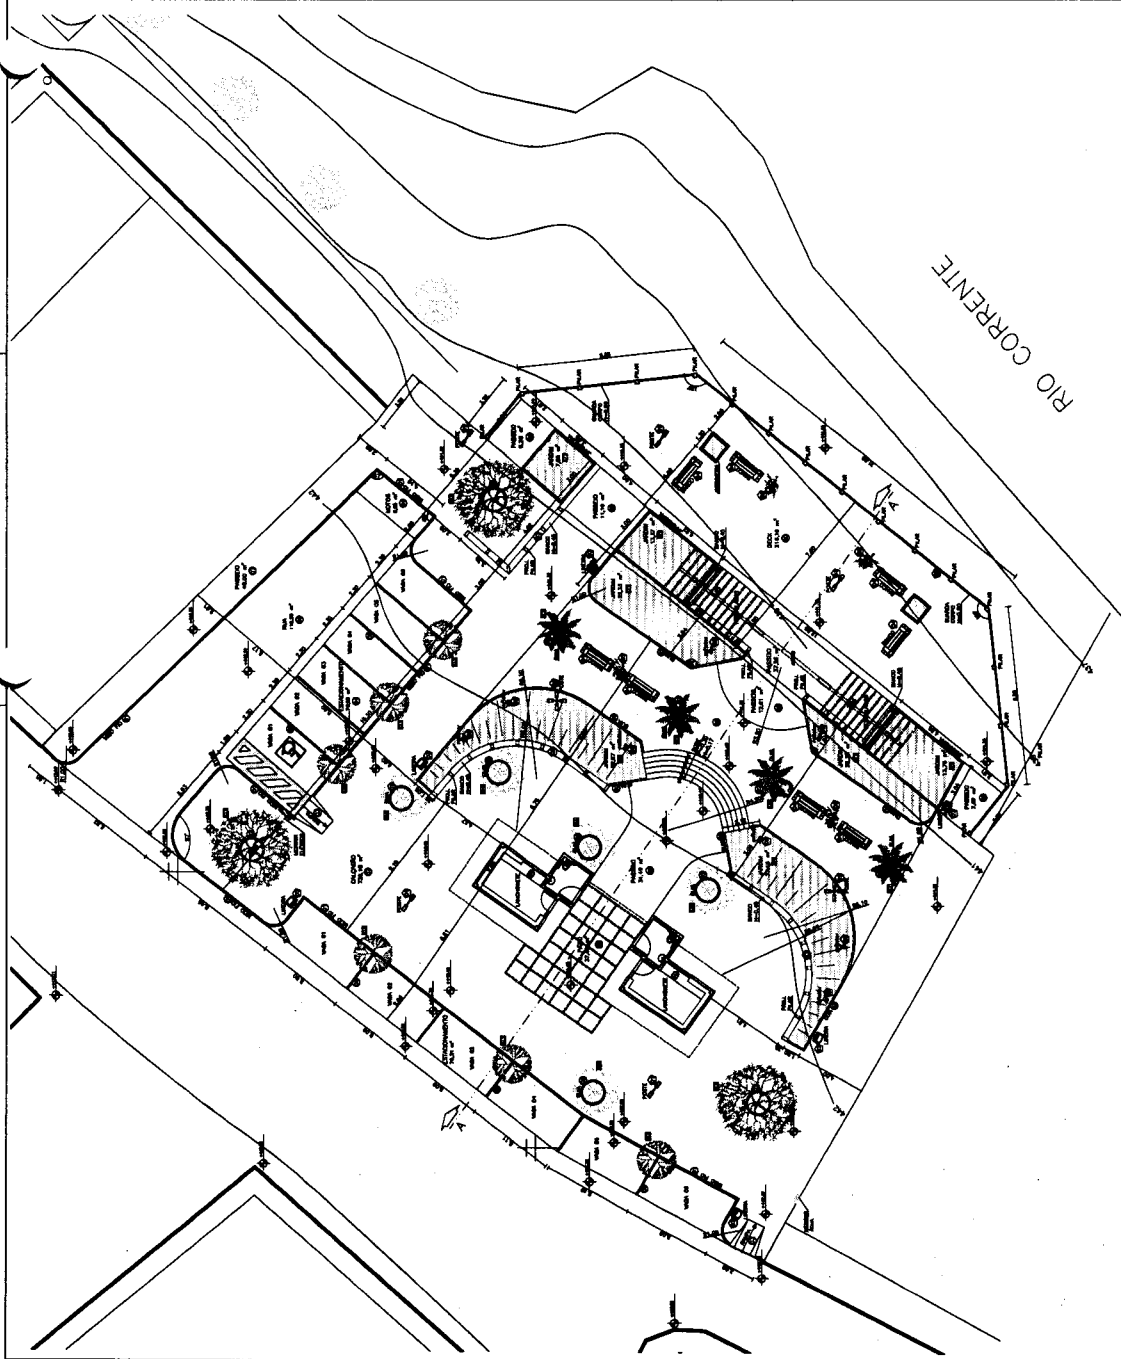

LEGENDA

- 01 poste em tubo de ferro c / 2 lâmpadas com led h=5,00
- 02 poste em tubo de ferro c / 4 lâmpadas com led h=9,00
- 03 banco com base superior em concreto apoiado sobre pilareta
- 04 banco em madeira e concreto
- 05 vaso em concreto com arbusto
- 06 refletor (projektor) em LED
- 07 feitor plástico
- 08 guarda-corpo em tubo de ferro e barra chata
- 01 grama emersada ou betão
- 02 pavimento imperial
- 03 êvora
- 04 êvora existente



DATA: JUNHO DE 2024
ESCALA: 1:200
REVISÃO: 01



PROJETO: PROJETO - ARQUITETÔNICO - ACESSIBILIDADE
NOME DA PRONON: PLANTA BAIXA

PROJETO: PROJETO - ARQUITETÔNICO - ACESSIBILIDADE
NOME DA PRONON: PLANTA BAIXA

06

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - V.º 30.096-7

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

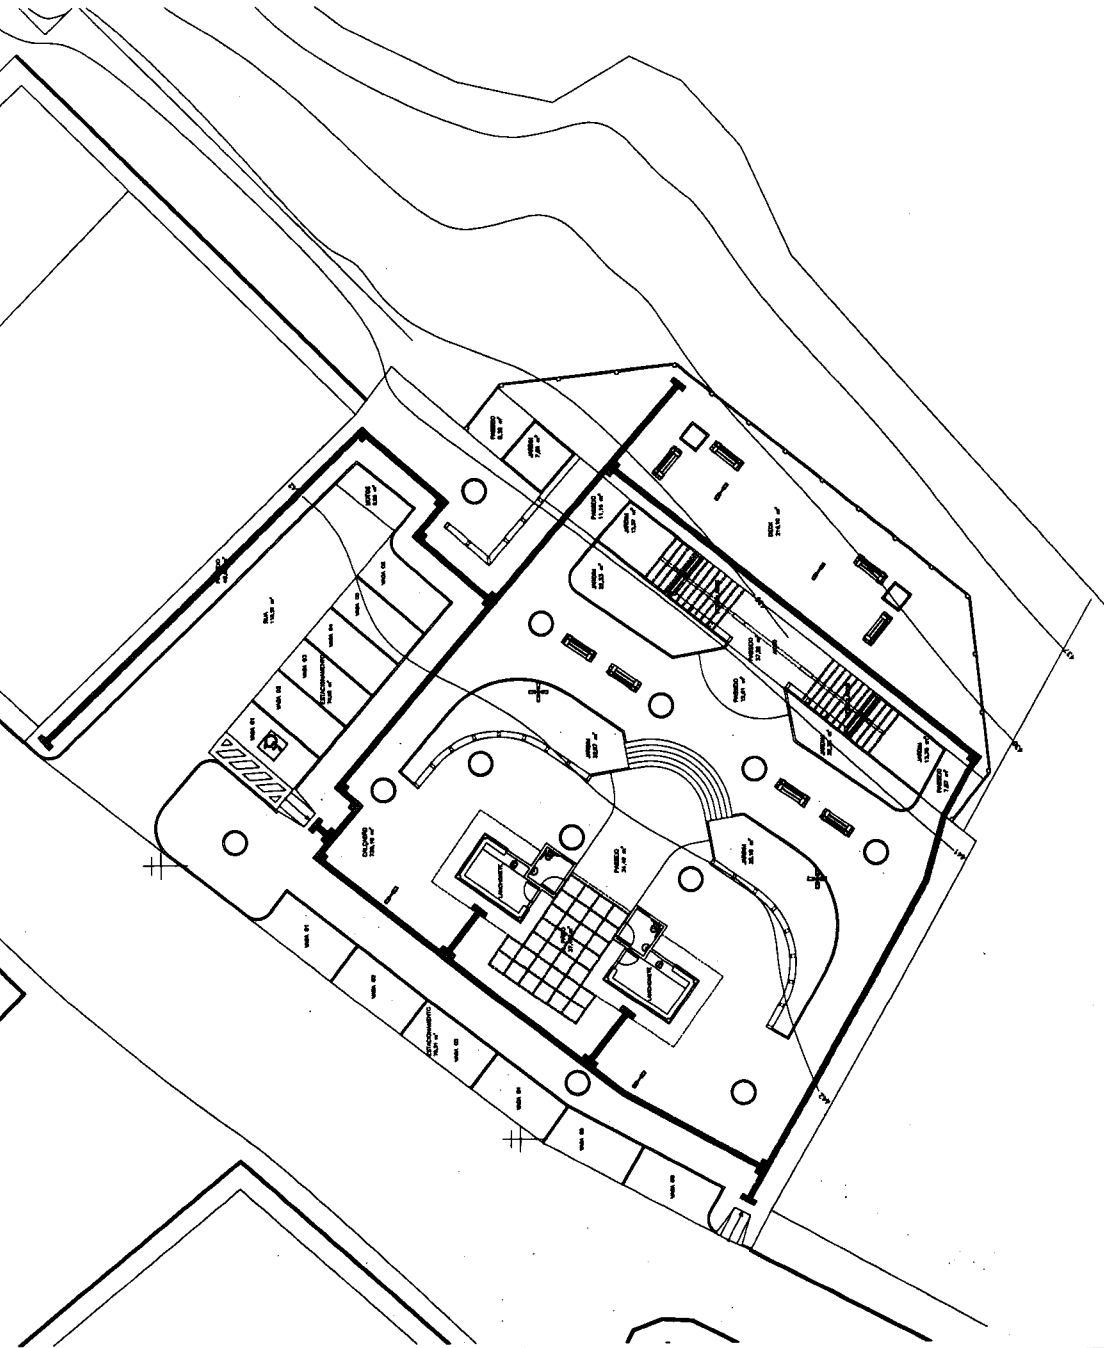

LEGENDA:

	piso em concreto (30x30cm)
	piso em concreto (30x30cm)
	piso em concreto (30x30cm)



DATA JUNHO DE 2024

REVISÃO: 01

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA CONSTR: 1.0200

PROJETO: PROJETO - ARQUITETÔNICO - PAGINAÇÃO DE PISO

PLANTA BAIXA

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO


PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

07

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO RESPONSÁVEL
CRM: 10.000.000

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO


PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

PROJETO: PROJETO

LEGENDA

- 01 piso em laje de concreto para sinalização tétil (mudança de sentido-anelar) 30x30cm
- 02 piso em laje de concreto para sinalização tétil (sentido único) 30x30cm
- 03 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 04 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 05 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 06 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 07 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 08 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 09 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 10 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 11 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 12 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 13 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 14 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 15 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 16 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 17 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 18 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 19 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 20 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 21 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 22 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 23 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 24 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 25 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 26 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 27 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 28 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 29 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 30 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 31 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 32 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 33 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 34 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 35 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 36 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 37 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 38 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 39 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 40 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 41 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 42 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 43 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 44 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 45 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 46 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 47 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 48 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 49 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 50 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 51 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 52 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 53 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 54 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 55 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 56 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 57 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 58 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 59 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 60 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 61 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 62 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 63 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 64 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 65 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 66 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 67 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 68 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 69 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 70 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 71 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 72 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 73 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 74 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 75 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 76 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 77 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 78 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 79 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 80 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 81 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 82 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 83 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 84 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 85 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 86 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 87 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 88 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 89 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 90 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 91 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 92 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 93 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 94 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 95 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 96 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 97 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 98 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 99 piso em laje de concreto para sinalização tétil
- 100 piso em laje de concreto para sinalização tétil

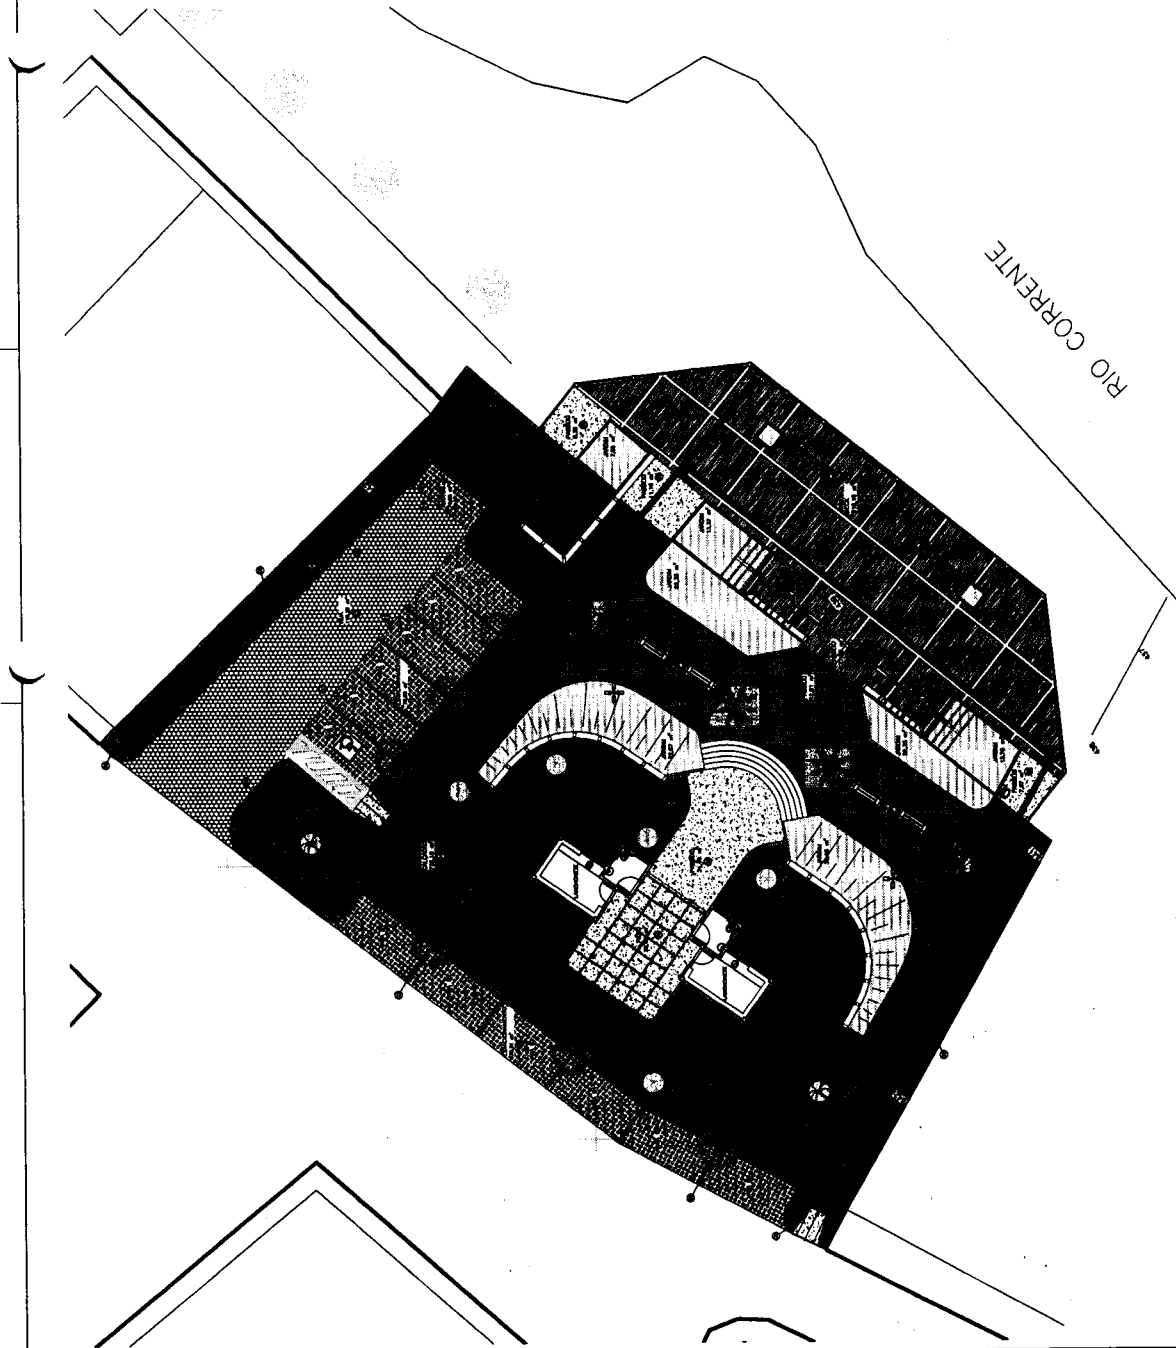

[illegible]

PLANTA BAIXA

PROJETO - ARQUITETÓNICO - PAISAGISMO


CAJ - A 38 058-7

80


YURI DE | Nº PRANCHA:

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 36.056-7

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA




PAISAGISMO			NOME POPULAR	
	LEGENDA	IMAGEM		
01			GRAMA BATATAS EM PLACA	
02			PALMEIRA IMPERIAL	
03			VASO EM CONCRETO	
04			ARTORE CIBIPRUINA	
05			ARTORE IPE ROXO	
06			PALMEIRA CICA	
07			2 DE JULHO	
08			EROMELIA	
09			DEACENA VERMELHA	
10			MOREIA	
11			PALMEIRA LEQUE	

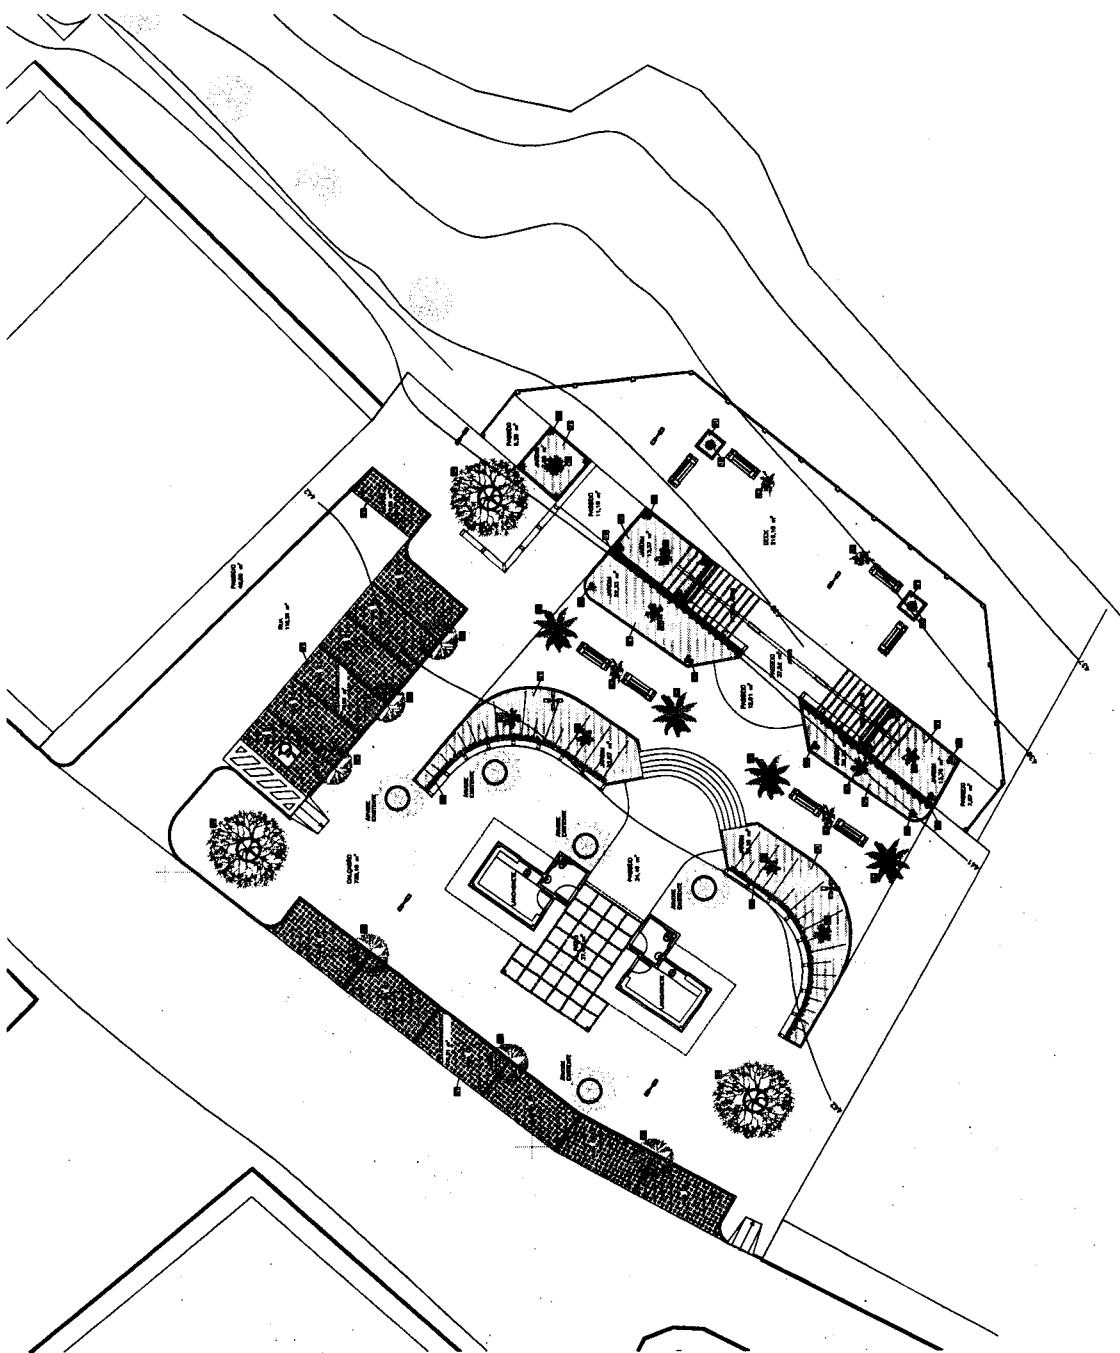




TÍTULO	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFÁ		Nº FOLHA: 09	Nº FOLHA: 09
	RESP. TÉCNICO: YURI DE BRITO NEVES			
PROJETO	PROJETO - ÁGUA		573185	573185
	AUTOR: YURI DE BRITO NEVES ARQUITETO E URBANISTA C.R. 1.381.056/7			
NOME DO PROJETO		PLANTA BAIXA		
PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		
ENDEREÇO		PRAÇA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		
ÁREA COMÉRCIO		1.696,28 m²		
ÁREA HABITABILIDADE		1.200		
DATA		JUNHO DE 2004		



LEGENDA:	
	CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm EM ALVENARIA
	TORNEIRA PARA JARDIM
	TUBO DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA
	CAIXA DE ENTRADA EM CONCRETO COM HIDRÔMETRO
	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

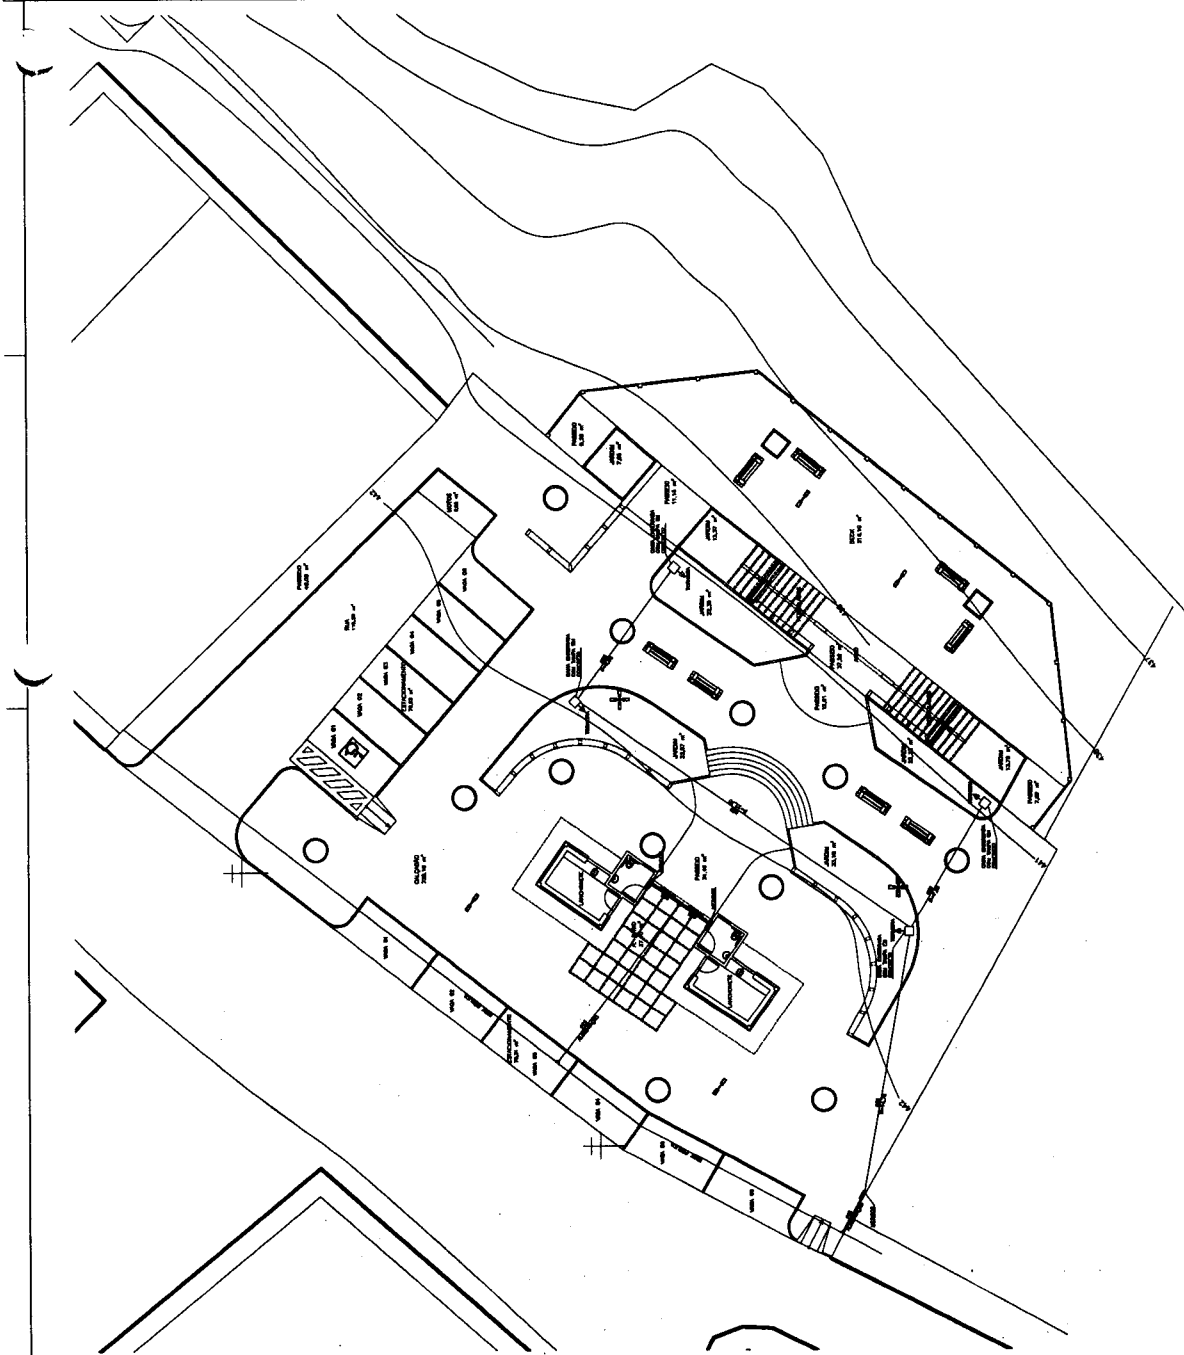



TÍTULO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

Nº PRANCHA:

11

RESP. TÉCNICO:

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 38.059-7

PROJETO:

PROJETO - ESGOTO

NOME DA PRANCHA:

CORTE / DETALHES

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO:

PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA CONST.:

1.698,28 m²

RRT / ART:

1/200, 1/50

DATA:


JUNHO DE 2024

ESCALA:


REVISÃO:

CNPJ OU CPF:


CORTE A/A

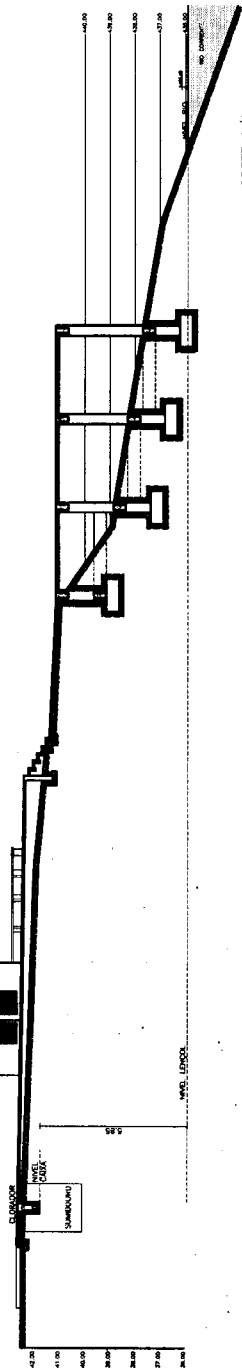

CORTE A/A

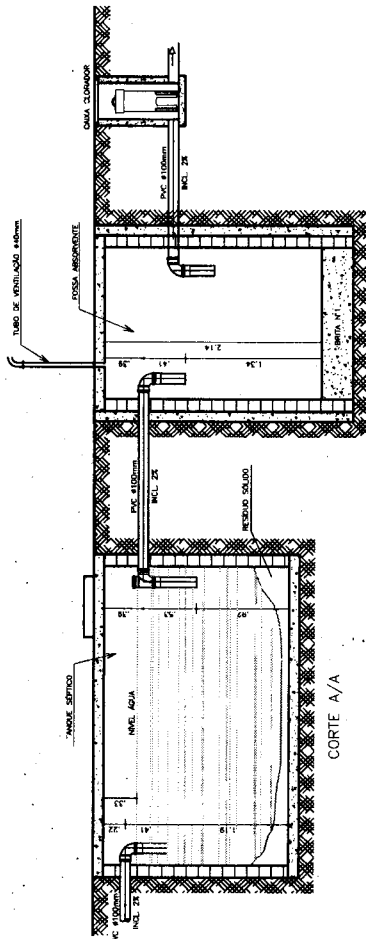


CAIXA DE VISÃO








SUMARIO DE ENTREVISTAS										TASAS	
C. E. DESCRIPCION	ENTREVISTAS DE AMBULANTES			ENTREVISTAS DE DOMICILIO			TOTAL	TASA DE MORBIDIDAD	TASA DE MORTALIDAD		
	ENTREVISTAS TOTAL	ENTREVISTAS DE AMBULANTES	ENTREVISTAS DE DOMICILIO	ENTREVISTAS TOTAL	ENTREVISTAS DE AMBULANTES	ENTREVISTAS DE DOMICILIO					
1. Fiebre	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
2. Tos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
3. Dificultad para respirar	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
4. Cefalea	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
5. Dolor de garganta	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
6. Dolor de estómago	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
7. Dolor de cabeza	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
8. Dolor de espalda	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
9. Dolor de brazos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
10. Dolor de piernas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
11. Dolor de manos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
12. Dolor de pies	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
13. Dolor de oídos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
14. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
15. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
16. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
17. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
18. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
19. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
20. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
21. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
22. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
23. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
24. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
25. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
26. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
27. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
28. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
29. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
30. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
31. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
32. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
33. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
34. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
35. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
36. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
37. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
38. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
39. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
40. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
41. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
42. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
43. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
44. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
45. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
46. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
47. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
48. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
49. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
50. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
51. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
52. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
53. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
54. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
55. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
56. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
57. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
58. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
59. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
60. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
61. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
62. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
63. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
64. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
65. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
66. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
67. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
68. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
69. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
70. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
71. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
72. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
73. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
74. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
75. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
76. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
77. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
78. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
79. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
80. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
81. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
82. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
83. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
84. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
85. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
86. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
87. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
88. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
89. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
90. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
91. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
92. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
93. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
94. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
95. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
96. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
97. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
98. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
99. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
100. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
101. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
102. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
103. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
104. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
105. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
106. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
107. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
108. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
109. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
110. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
111. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
112. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
113. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
114. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
115. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
116. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
117. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
118. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
119. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
120. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
121. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
122. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
123. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
124. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
125. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
126. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
127. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
128. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
129. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
130. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
131. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
132. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
133. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
134. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
135. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
136. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
137. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
138. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
139. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
140. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
141. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
142. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
143. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
144. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
145. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
146. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
147. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
148. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
149. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
150. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
151. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
152. Dolor de boca	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
153. Dolor de dientes	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
154. Dolor de labios	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
155. Dolor de piel	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
156. Dolor de uñas	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
157. Dolor de cabello	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
158. Dolor de ojos	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
159. Dolor de nariz	228	1	4	229	1	4	229	1	1		
160. Dolor de boca	228										

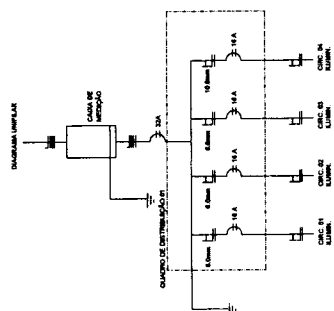



TÍTULO	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	
	RESP. TÉCNICO	
PROJETO	YURI DE BRITO NEVES ARQUITETO E URBANISTA CAD. - A-38.006-7	
	PROJETO - ELÉTRICO	
NOME DA EMPRESA	PLANTA BAIXA	
	YURI DE BRITO NEVES 573185 12 1ª FASE	
PROJETO/ARQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
	9515	ORÇ. 00.00

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

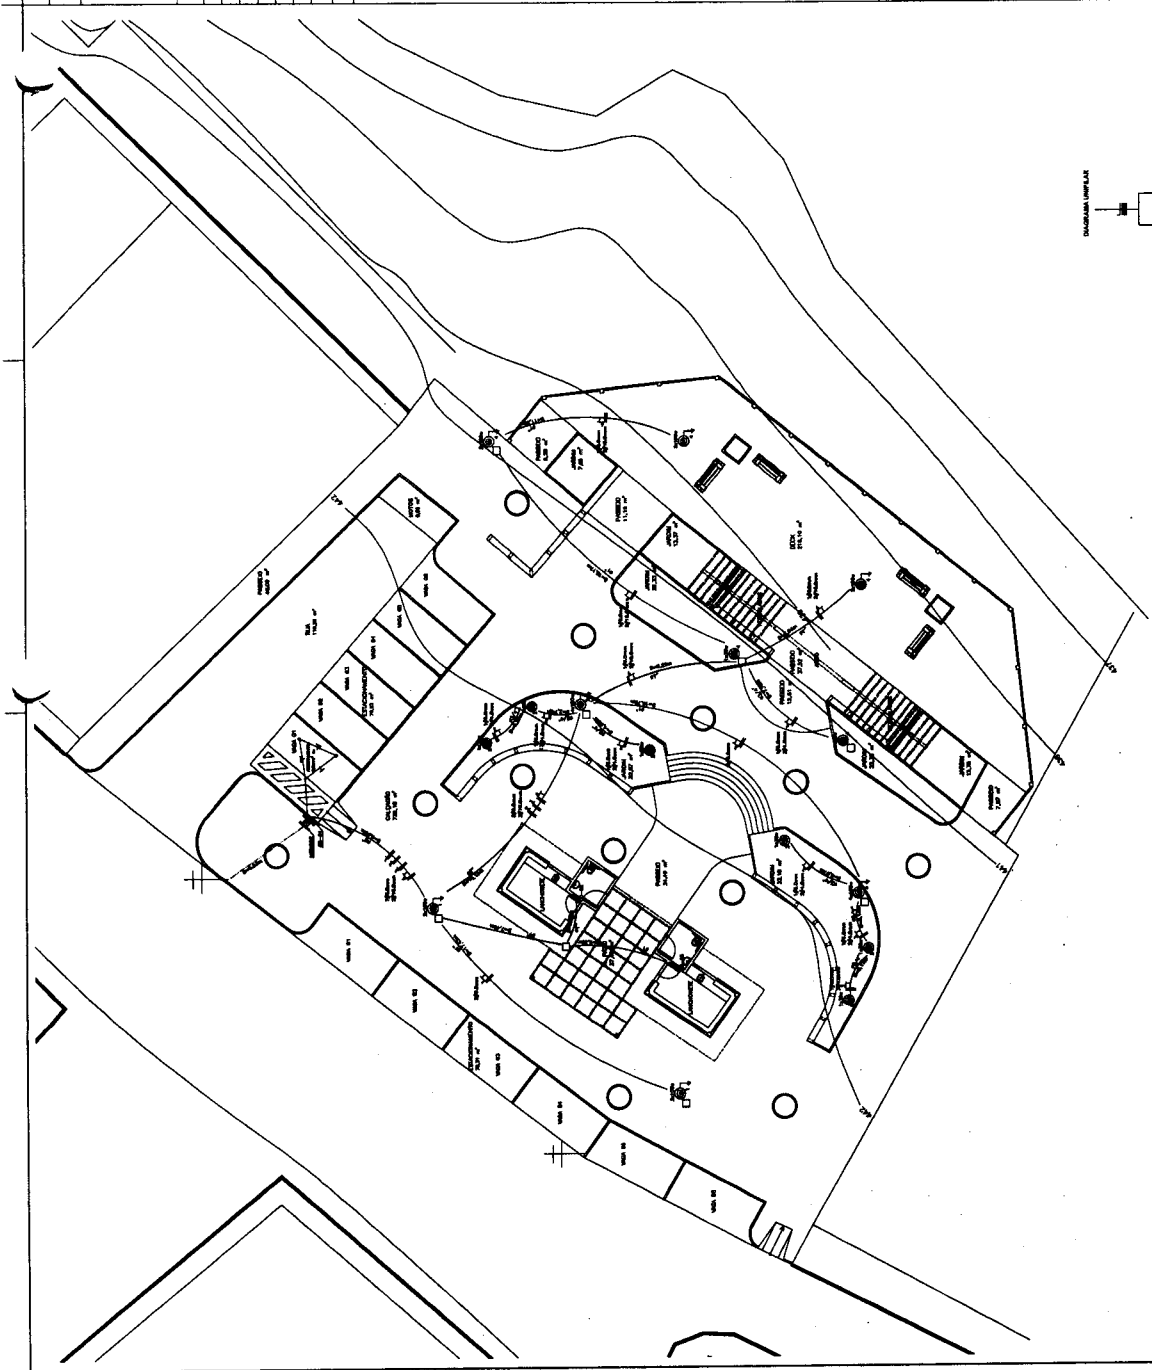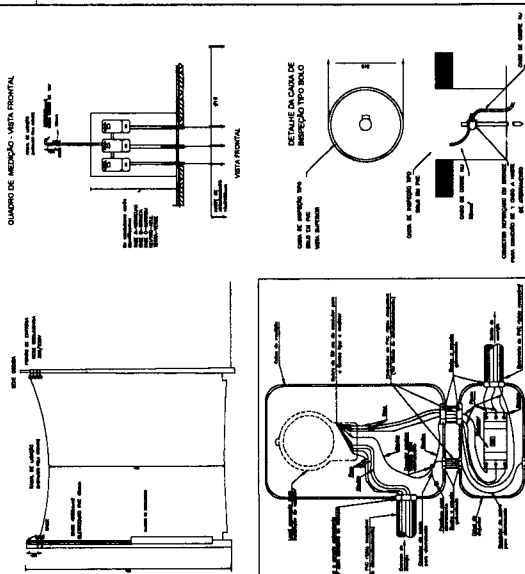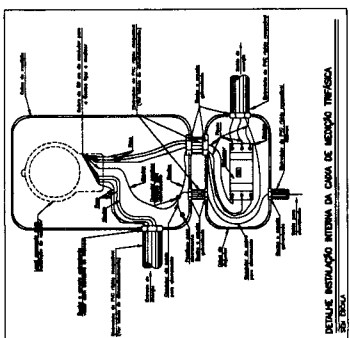





DATA: JUNHO DE 2024		ESCALA: 1/200, 1/15		ÁREA CONST: 1.698,28 m²	
REVISAÇÃO:		RRT / ART:		PRÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
CNPJ OU CPF:		PRÓPRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
NOME DA PRANCHA:		PROJETO - ESTRUTURA DECK		PLANTA DE ESTACQUEAMENTO	
RESP. TÉCNICO:		TÍTULO:		URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	
14		goubr		Documento assinado digitalmente MAYRA DE ABREU LIMA Data: 13/06/2024 14:30:0390 Verifique em https://e.licam.ba.gov.br	

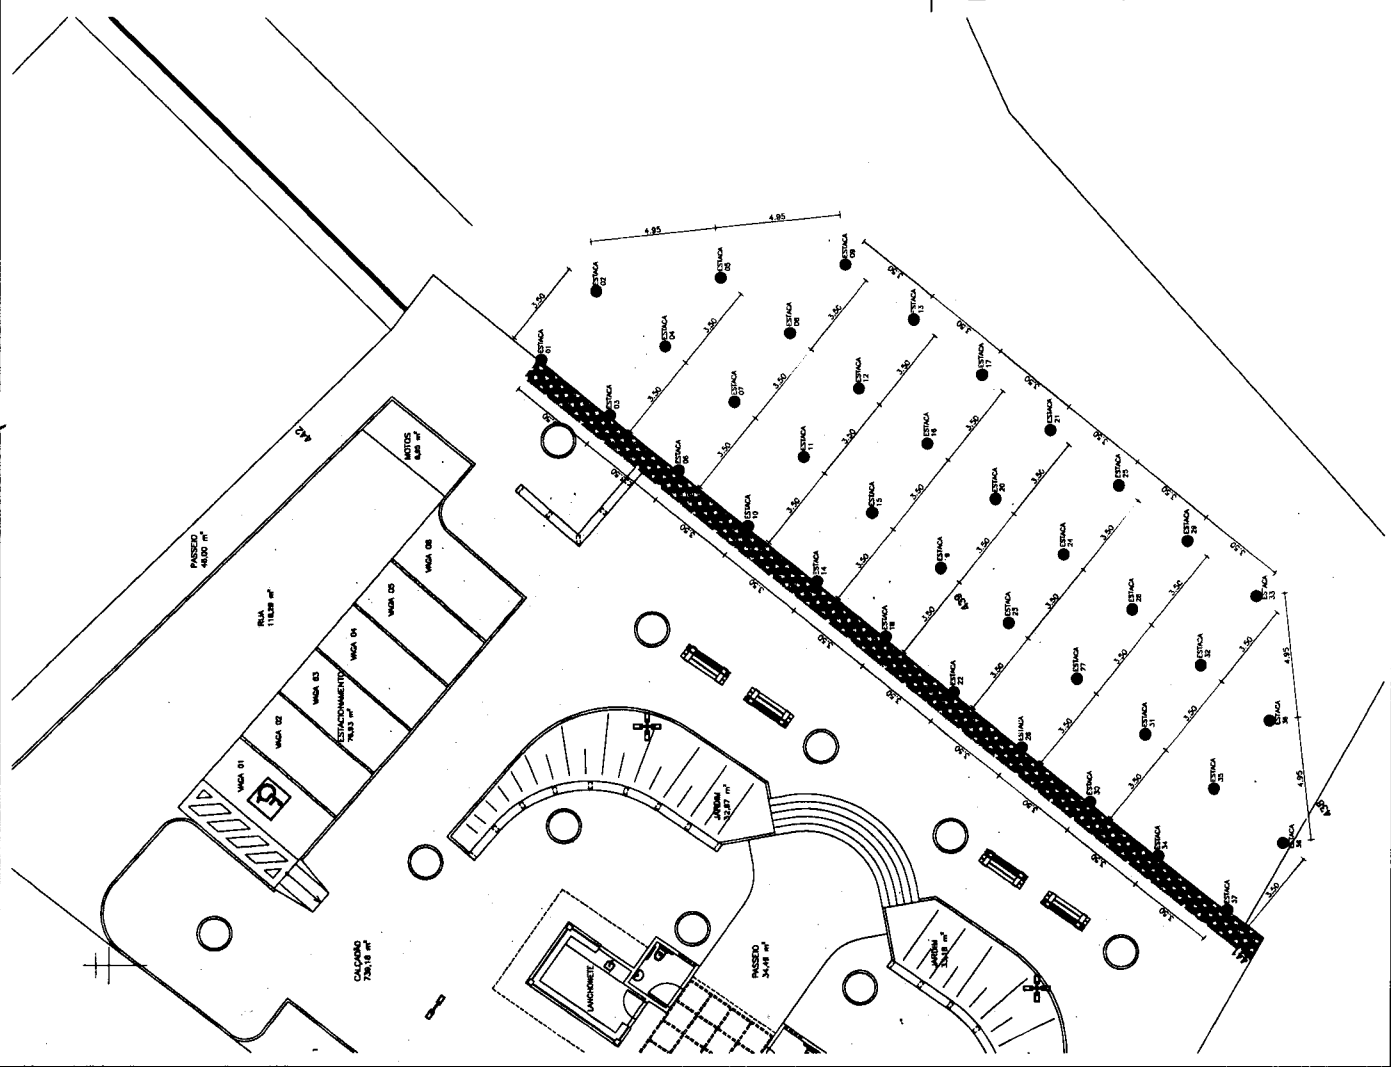



DATA: JUNHO DE 2024	
ESCALA: 1/200, 1/15	ÁREA CONST.: 1.698,28 m ²
RRT/ART:	
PRÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
REVISÃO:	
CNPJ/OU CPF:	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ENDEREÇO:	
NOME DA PRANCHA: PLANTA DE FUNDAÇÃO	
PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA DECK	
RESP. TÉCNICO:	
Nº PRANCHA: 15	
gov.br Documento assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA Data: 22/10/2024 21:41:17 Verifique em: https://e.cdm.ba.gov.br	
TÍTULO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	

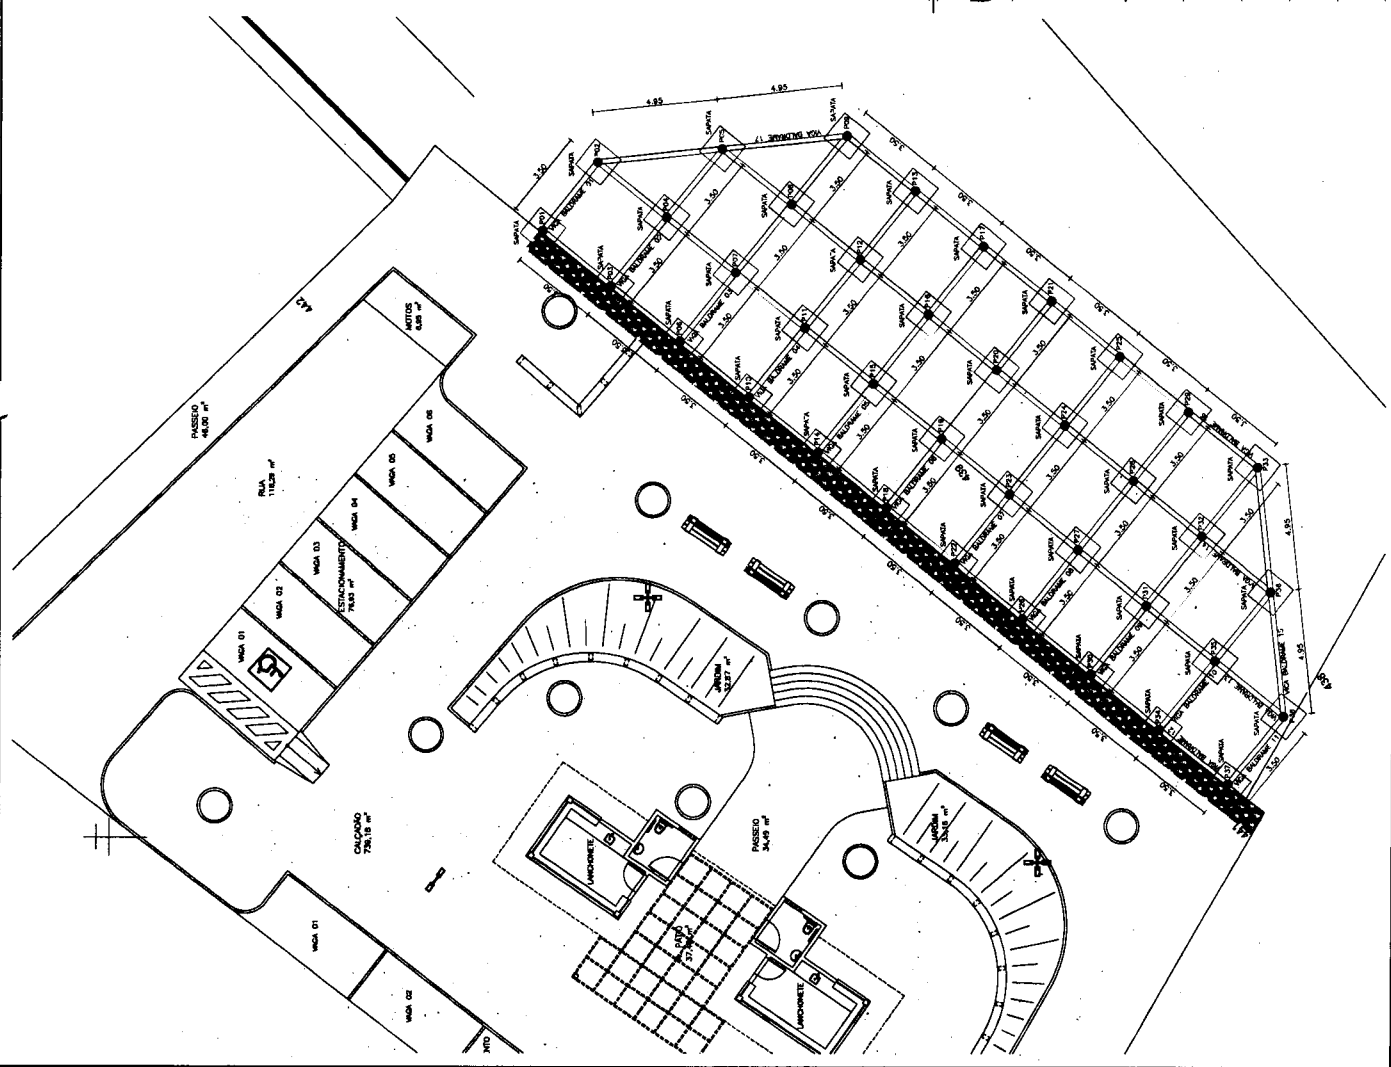



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

Nº PRANCHA: 16

goubr

Documento assinado digitalmente
MIGUEL DE ABREU LIMA
Data: 23/06/2024 14:28:03
Certificado: 2024.06.23.14.28.03

RESP. TÉCNICO:

PROJETO - ESTRUTURA DECK
PLANTA DE VIGAMENTO

CNPJ OU CPF:

REVISÃO:

PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

ÁREA CONST.:



1.698,28 m²


DATA:

1/200, 1/15

ESCALA:

RRT / ART:

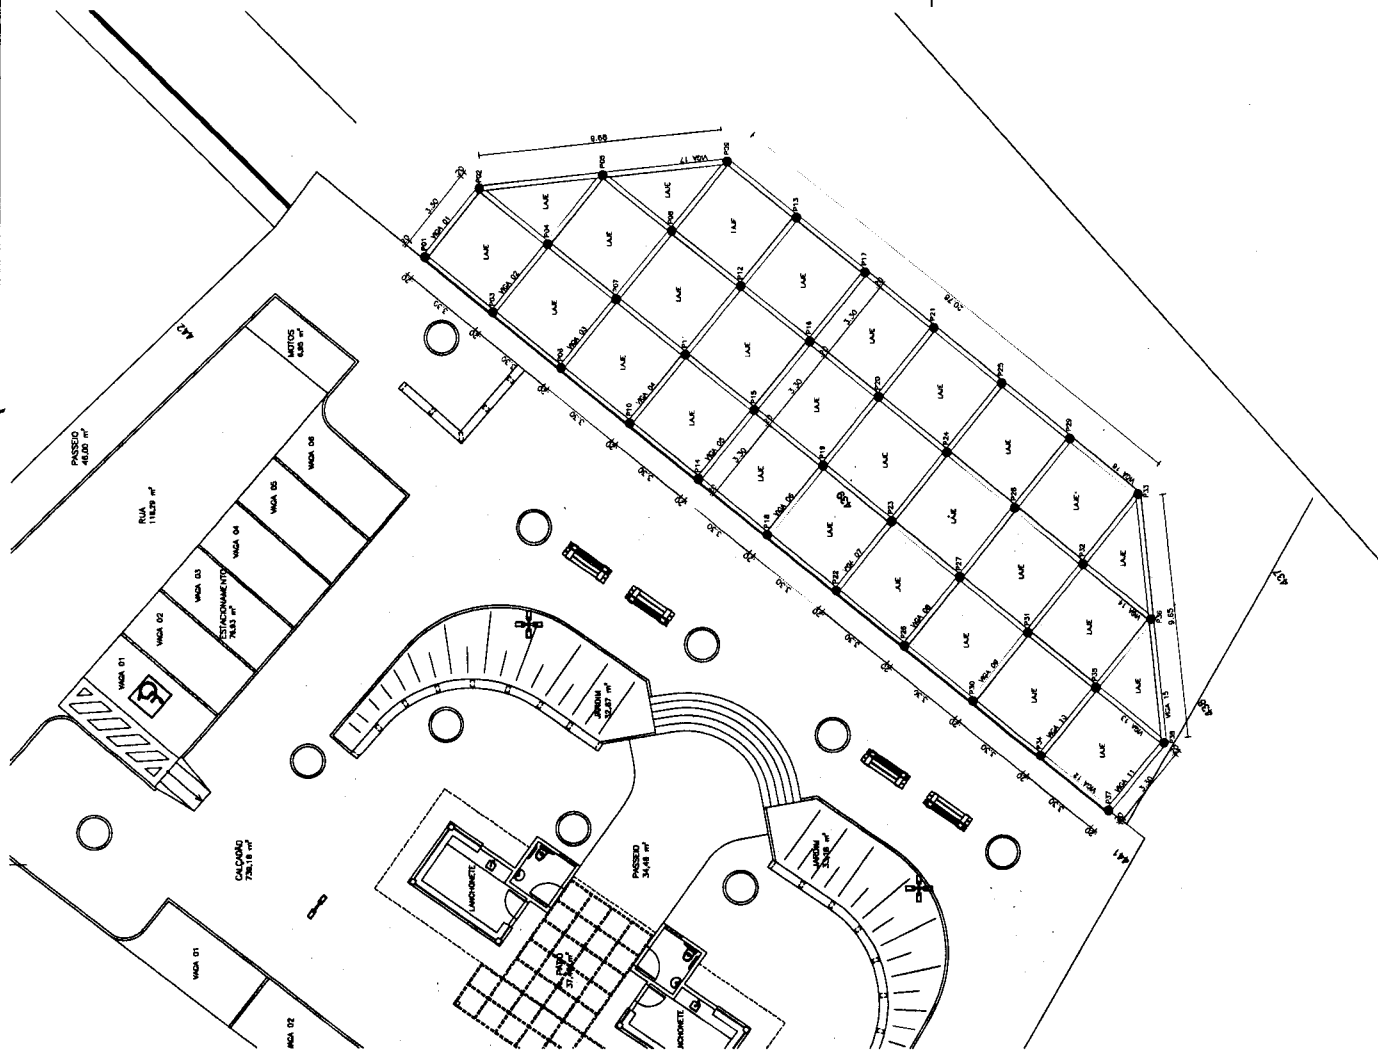


[illegible]

Technical drawing of a building section showing a staircase and structural elements. The drawing includes labels for 'Staircase', 'Floor', 'Wall', and 'Roof'. It also shows dimensions and structural details like beams and supports.

[illegible]

INCA BALDWIN 16 (30x20)



Processo: 23939e24 - Doc. 1142 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:17
 Acesse em: <https://trf4a.jus.br/epi/validaDoc.scam?codigo=ceb568c7-a4a6-47dd-91f7-2877fb39e544>

PROJETO - ESTRUTURA DECK

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

[illegible]

ION BALANCE 14 (50x20)












GA BALDWIN 13 (50x20)

CA BALDRACE 12 (50x20)



PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHES VIGAS

19
VIGAS DE CONCRETO ARMADO

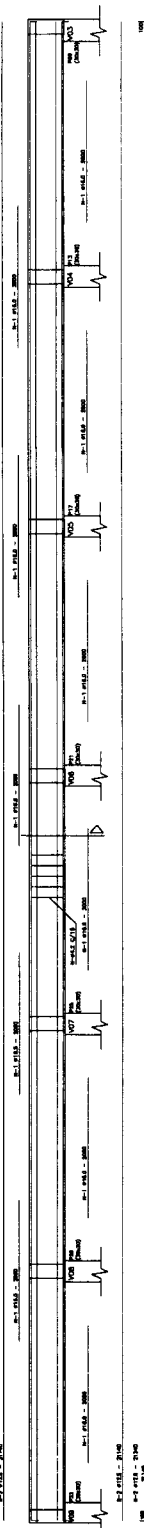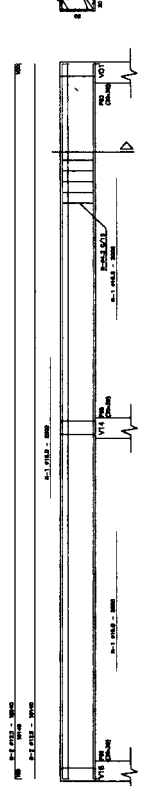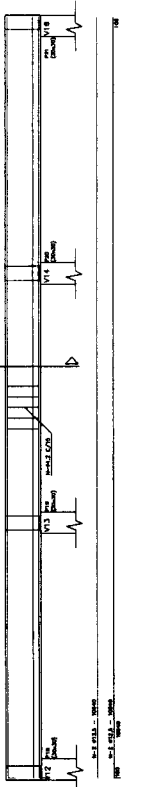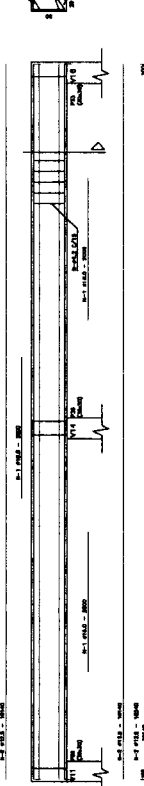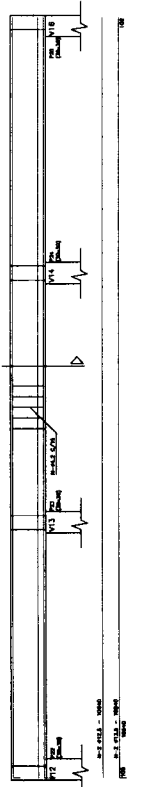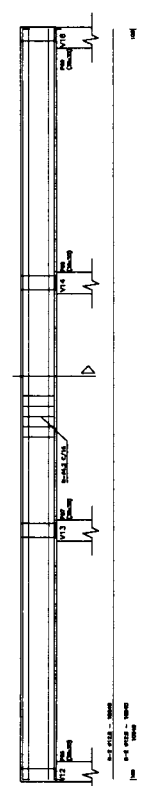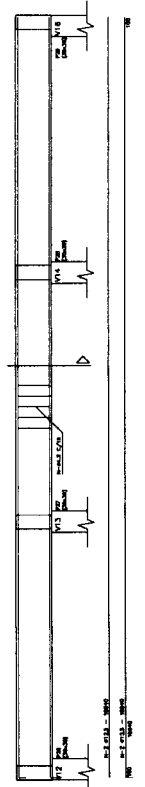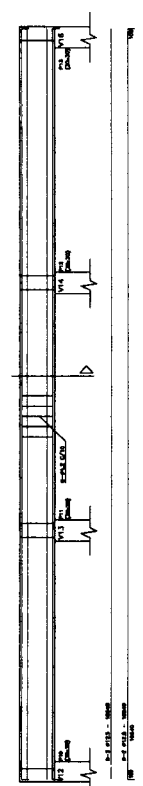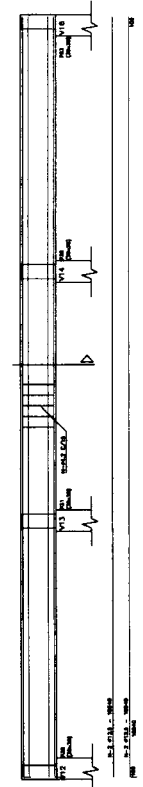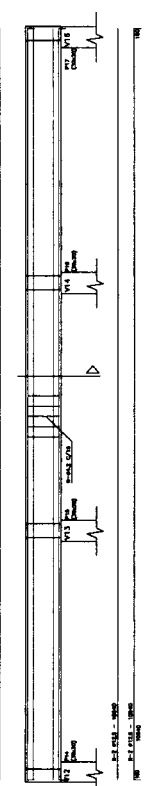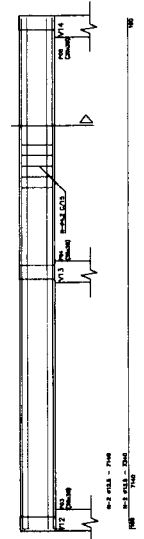




DATA: JUNHO DE 2024
REVISÃO: 1
TÍTULO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA



PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA

PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA

PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA



SUPRIMENTOS			
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.000,00	m³	32,86	32.860,00
477,70	m²	1,00	477,70
TOTAL - R\$ 33.337,70			

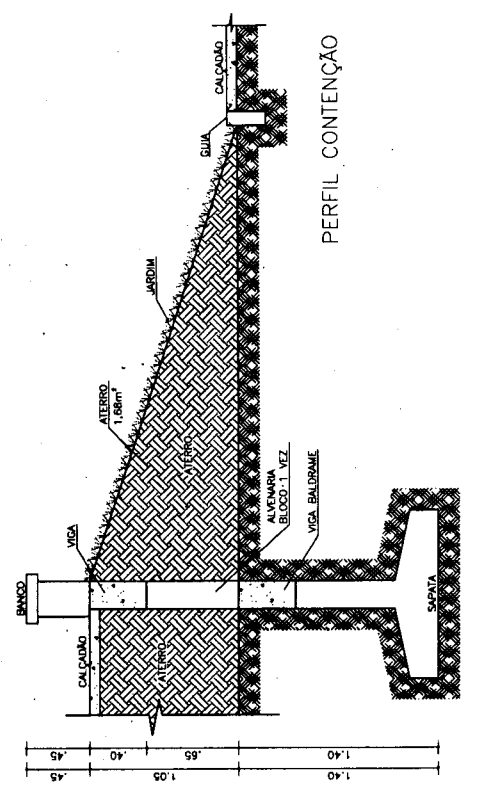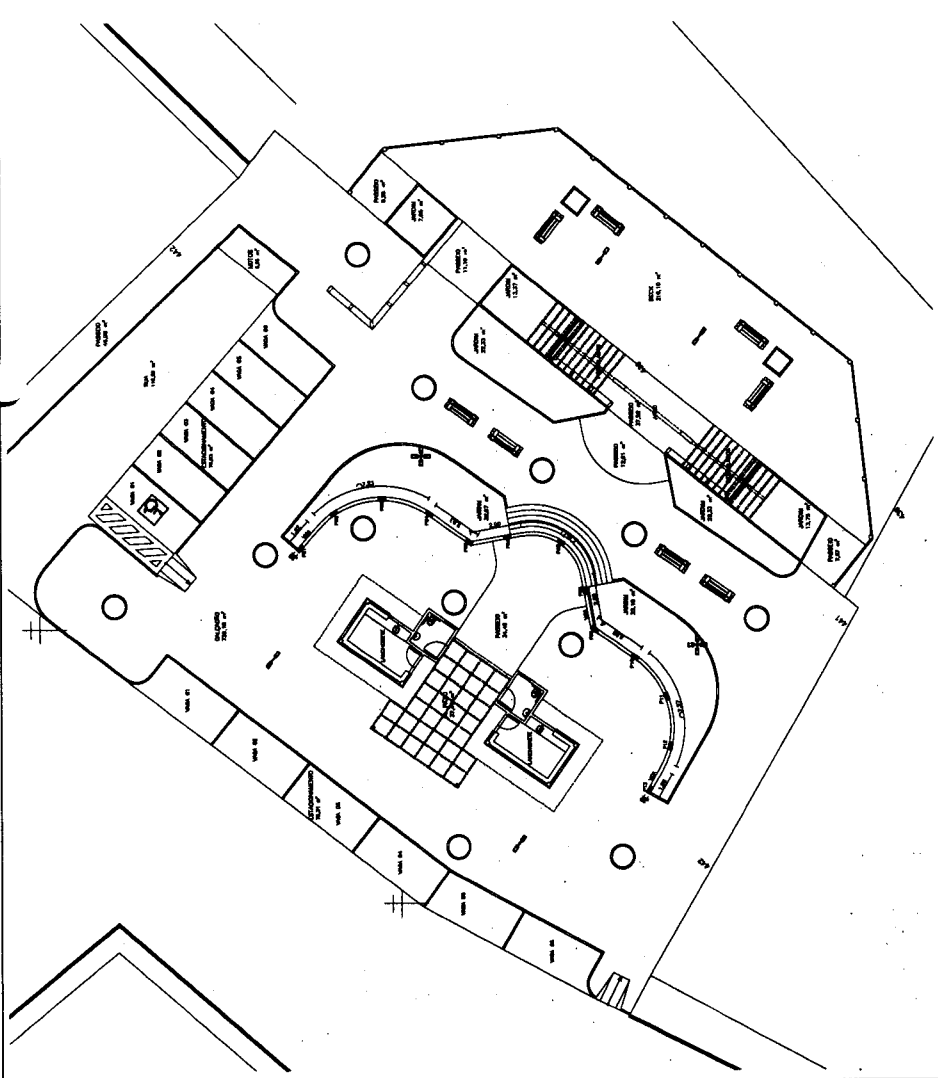



PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA ENDEREÇO PRACA JARDIM FIEA CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA-BÁ		RENAVAM	
ÁREA CONSTR. 1.666,28 m²	PERÍMETRO 1/2000	DATA JUNHO DE 2024	

PLANTA BAIXA

PROJETO - DRENAGEM


PROJETO	YURI DE BRITO ARQUITETO E URBANISTA CAU - A 36 058-7	YURI DE BRITO NEVES:6573185	9515
---------	--	--------------------------------	------

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

Formula:

LEGENDA:		
	POÇO DE VISITA	
	BOCA DE LOBO	
	SAÍDA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	
	TUBO DE CONCRETO	
	CAIXA DE PASSAGEM	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA	
	GRELHA	
	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO	

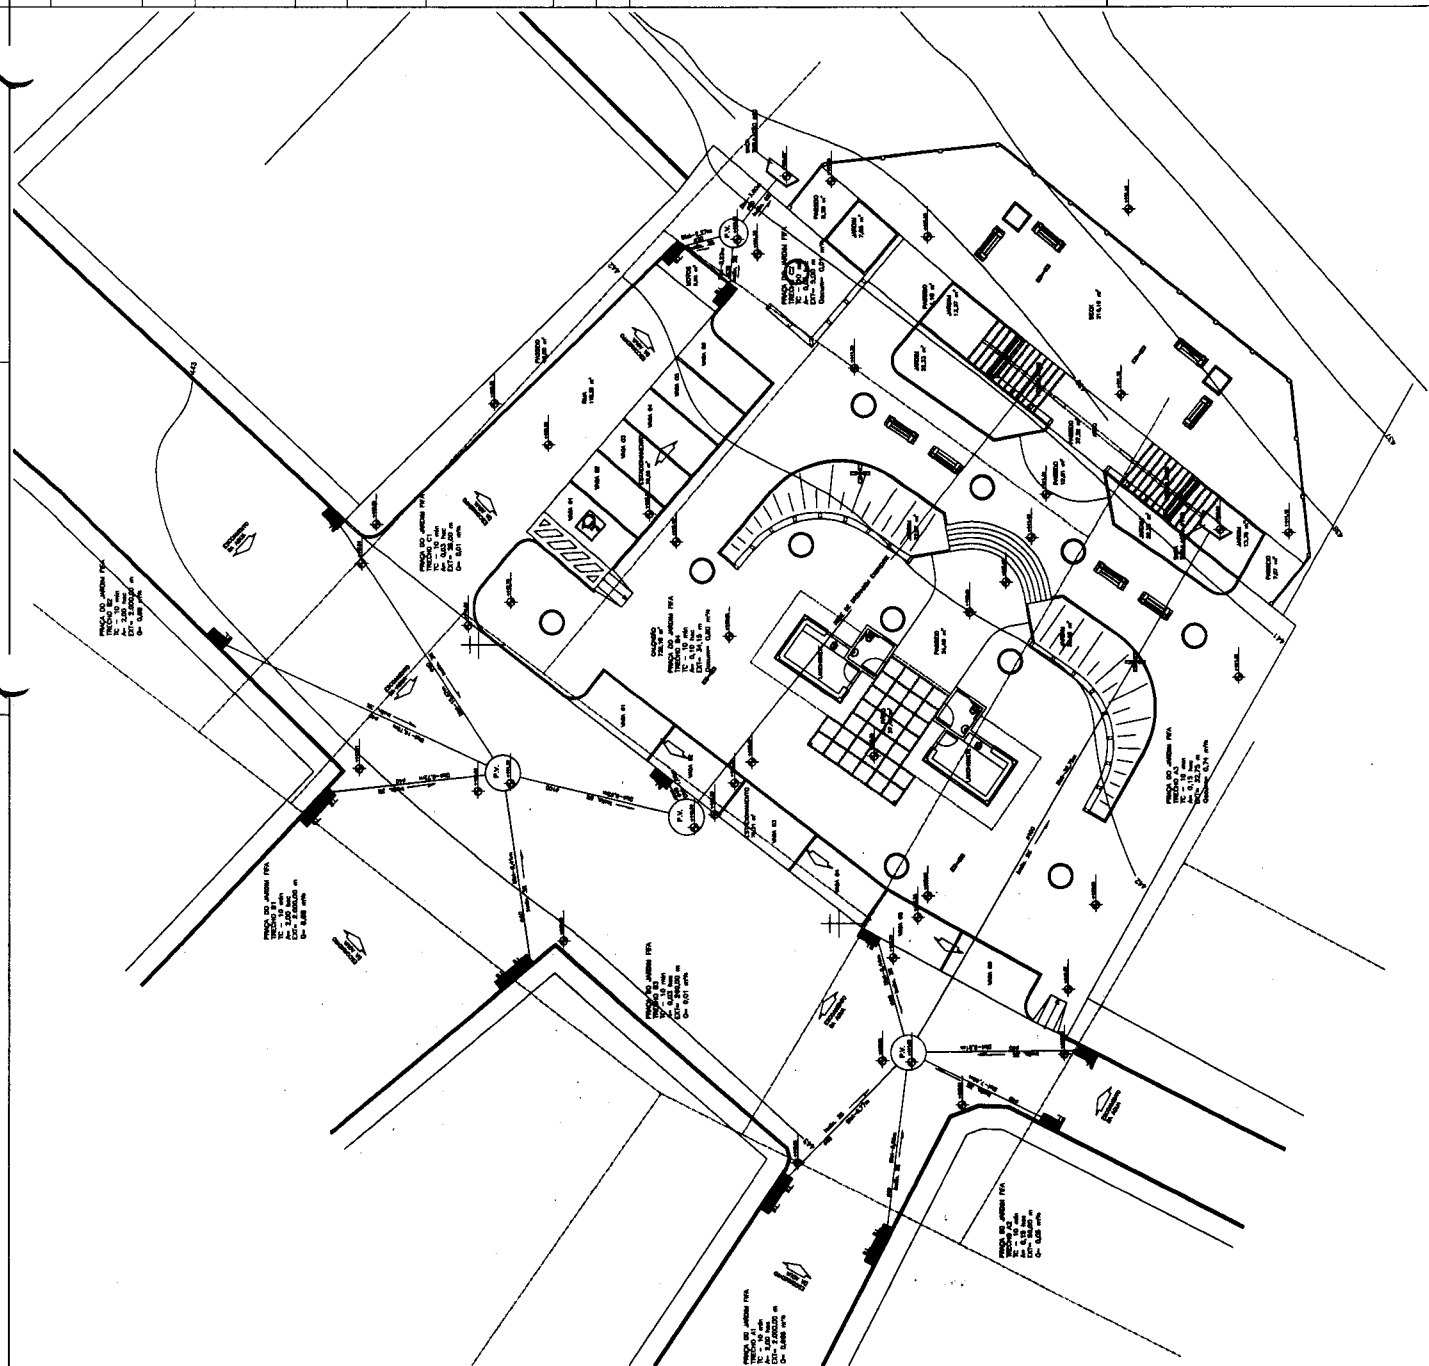



DATA: JUNHO DE 2024
ESCALA: 1/75
RRT/ART:

REVISÃO:

CNPJ OU CPF:

ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTURA

PROJETO - ÁGUA PLUVIAL - LANCHONETE

PROJETO:

59515

CAU - A 36.059-7

ARQUITETO E URBANISTA

YURI DE BRITO NEVES

BRITO

Nº PRONCHIA:


26

YURI DE


RESP. TÉCNICO:

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA


TÍTULO:

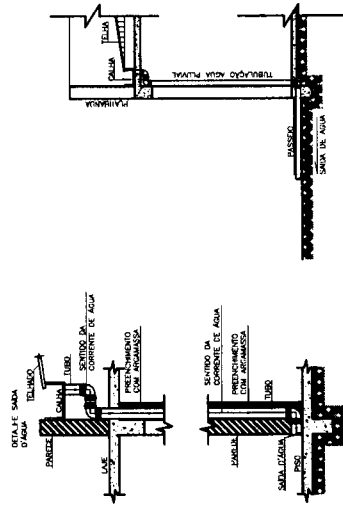

PLANTA DE COBERTURA

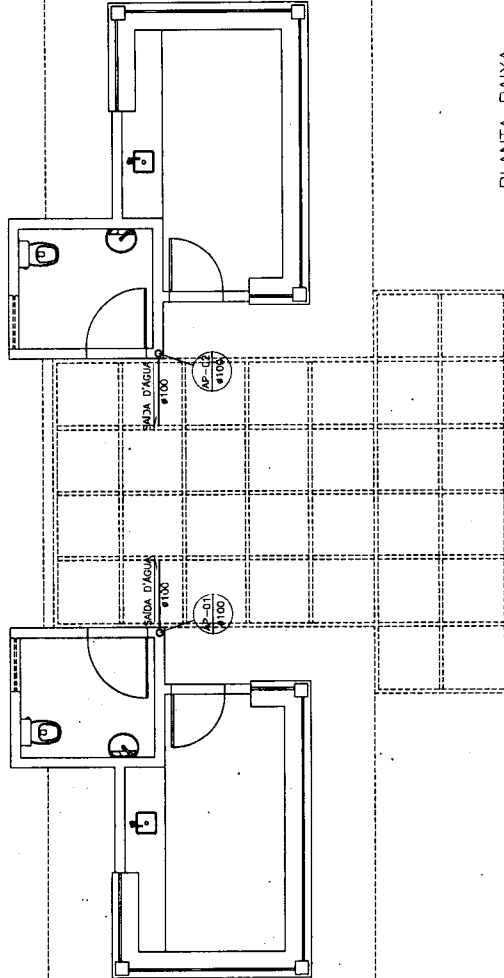

PLANTA BAIXA

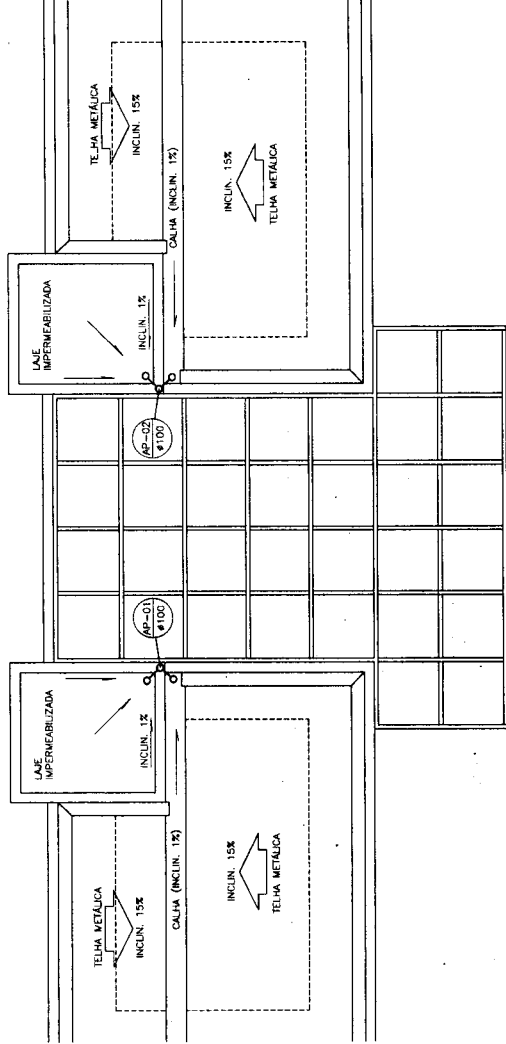

LEGENDA - HIDRAULICA

ÁGUA PLUVIAL
COLUNA D1 (RAMAL)
AP-01
Ø32
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

RALO SIMPLES

RALO SIMPLES

GRELHA

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100



DATA JUNHO DE 2024

REVISÃO 1

PROJETO: ESGOTO - LANCHONETE

PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTURA / DETALHE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

PROJETO: ESGOTO - LANCHONETE

PROJETO: ESGOTO - LANCHONETE

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO


PROJETO

PROJETO



PROJETO

PLANTA BAIXA - SANITÁRIO
ESC: 1/25

PLANTA DE COBERTURA

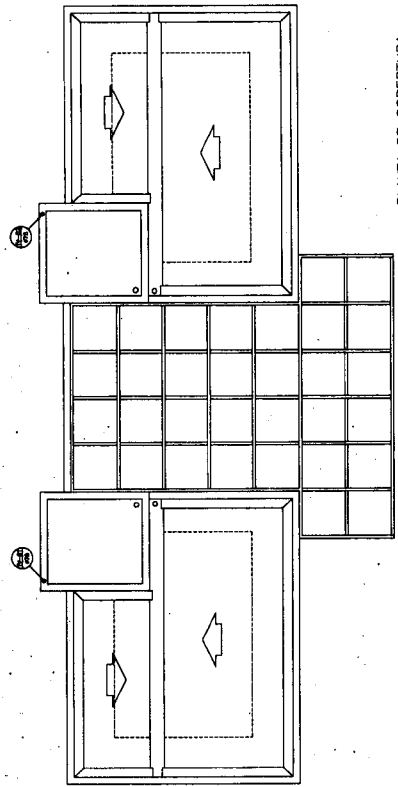

PLANTA BAIXA

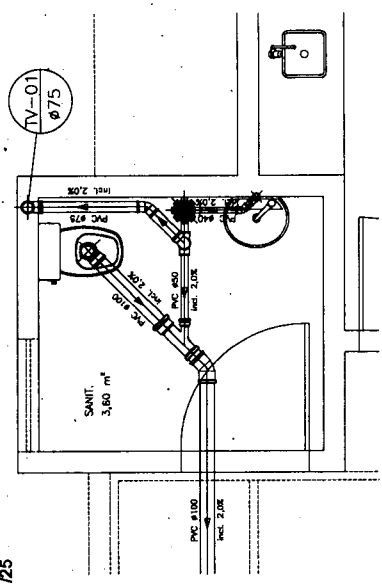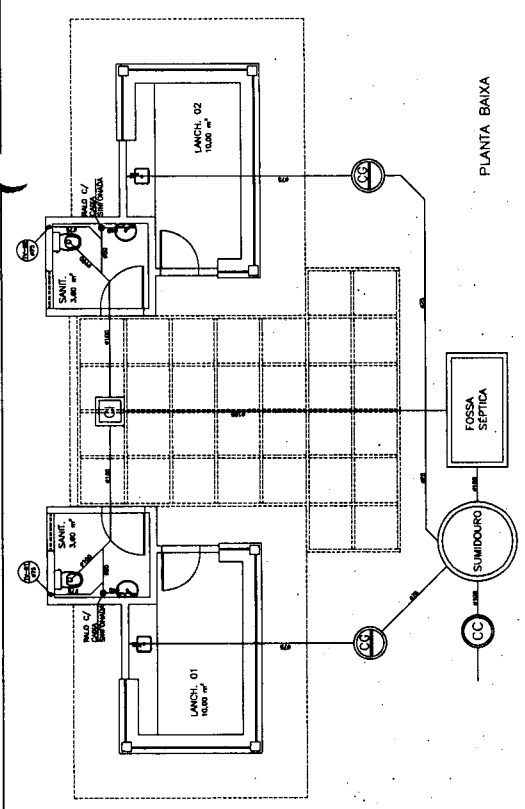

LEGENDA - ESGOTO

- COLUNA 01
- RAIO C/ CAIXA SINCRONIZADA
- RAIO C/ CAIXA SINCRONIZADA E TAMPA CEGA
- CAIXA SINCRONIZADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- CAIXA DE GORDURA
- CAIXA DE SANGUE
- CAIXA CLORADOR



DATA JUNHO DE 2024
REVISÃO 15
PROJETO: 31
YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595

PROJETO: 31
YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595

PROJETO: 31
YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

PROJETO - ESTRUTURA - LANCHONETE

PLANTA DE FUNDAÇÃO / DETALHES

PLANTA DE FUNDAÇÃO / DETALHES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ÁREA CONTE: 33,30 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ÁREA CONTE: 33,30 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ÁREA CONTE: 33,30 m²

31

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595


YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO
CRL 13.18595
CRL 13.18595

DETALHE PILARES:
ESC: 1/25



DETALHE PILARES:
ESC: 1/25



DETALHE PILARES:
ESC: 1/25





QUADRO DE FERROS - QUOSQUE		
Ø mm	BARBAS	COMP. T
8.3	31,25	579,67
8.3	23,60	263,20
10.0	14,53	174,40
12.5	16,0	167,85
20.0	TOTAL - CA 80	57,84
	TOTAL - CA 50	279,81

QUADRO DE FERROS - QUOSQUE		
Ø mm	BARBAS	COMP. T
8.3	45,83	551,20
8.3	24,47	293,80
10.0	7,85	96,20
12.5	7,85	96,20
16.0	TOTAL - CA 80	84,33
	TOTAL - CA 50	208,39

QUADRO DE FERROS - QUOSQUE		
Ø mm	BARBAS	COMP. T
8.3	31,25	579,67
8.3	23,60	263,20
10.0	14,53	174,40
12.5	16,0	167,85
20.0	TOTAL - CA 80	57,84
	TOTAL - CA 50	279,81

QUADRO DE FERROS - QUOSQUE		
Ø mm	BARBAS	COMP. T
8.3	31,25	579,67
8.3	23,60	263,20
10.0	14,53	174,40
12.5	16,0	167,85
20.0	TOTAL - CA 80	57,84
	TOTAL - CA 50	279,81

QUADRO DE FERROS - QUOSQUE		
Ø mm	BARBAS	COMP. T
8.3	31,25	579,67
8.3	23,60	263,20
10.0	14,53	174,40
12.5	16,0	167,85
20.0	TOTAL - CA 80	57,84
	TOTAL - CA 50	279,81

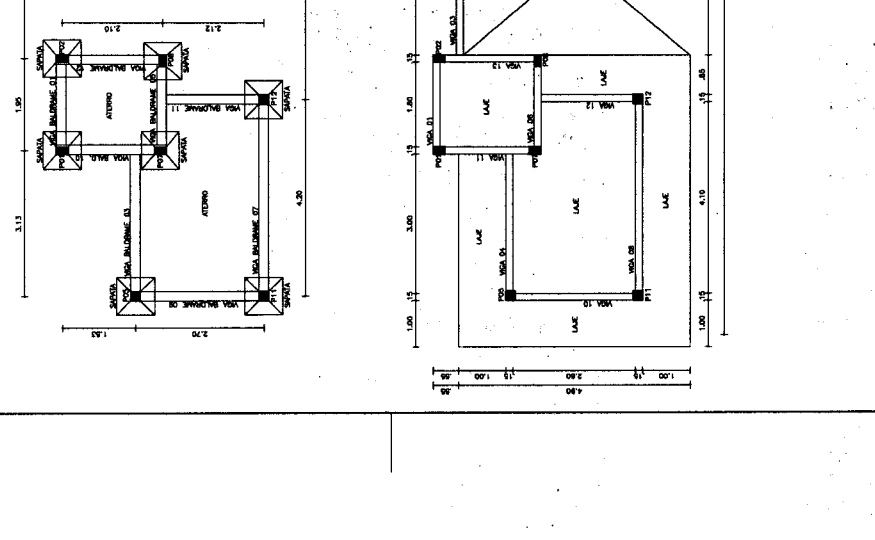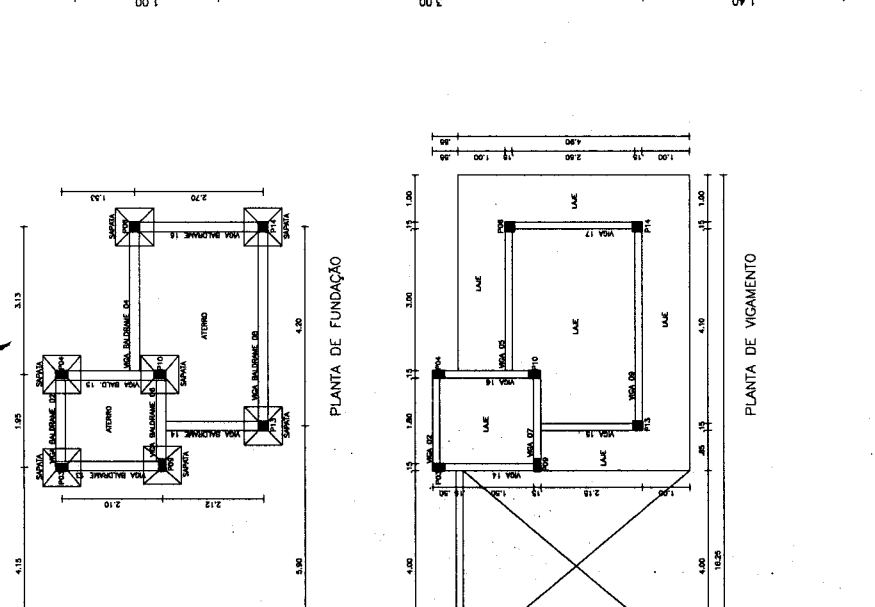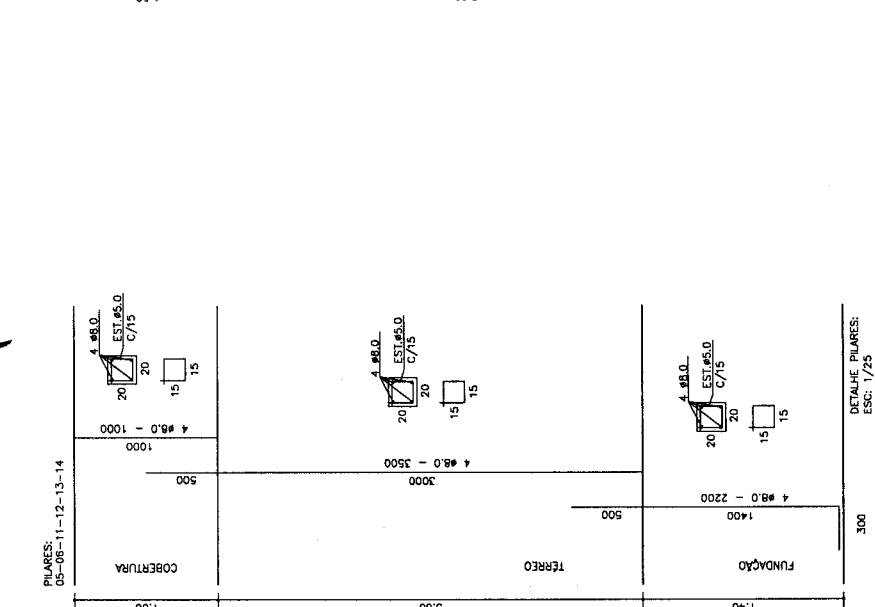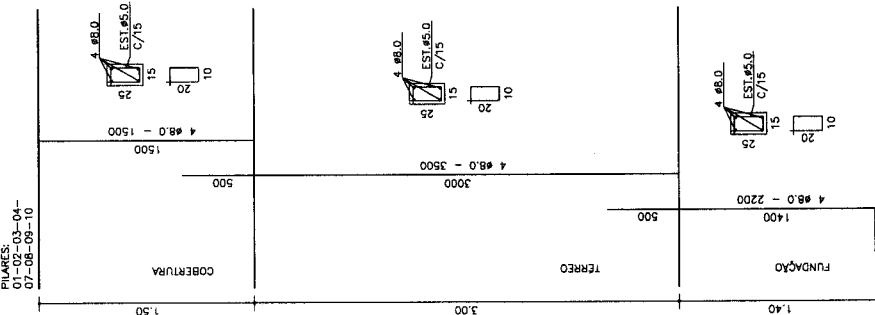



DATA:	JUNHO DE 2024
REVISÃO:	
CNPJ OU CPF:	
ENDEREÇO:	PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
NOME DA PRANCHA:	PLANTA BAIXA / PERFIL
PROJETO:	PROJETO - ARQUITETÔNICO - DETALHE POSTES
RESP. TÉCNICO:	YURI DE BRITO NEVES ARQUITETO E URBANISTA CAU - A 36.059-7
Nº PRANCHA:	35

TÍTULO:
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

